

平成 28 年 5 月 6 日

担当 都市整備部

氏名 関 淳一

電話 内線 2381

### 各自治・町内会への周知について

平成 28 年 4 月 22 日に発生した稲村ガ崎における下水管破損に関する節水の御協力について鎌倉地区の節水をお願いする各自治・町内会に周知しましたのでお伝えします。詳細は、別添のとおりです。



## 節水に御協力をお願いします！

【問い合わせ】電話番号 23-3000  
下水道河川課 内線 2537、2317  
都市整備総務課 内線 2397

4月14日に稲村ガ崎の崖の一部が崩落し、その後4月22日に国道134号の歩道の下に埋まっていた下水の圧送管が破損しました。この圧送管は鎌倉地域のうち約17,000世帯の下水を坂ノ下のポンプ場から七里ガ浜処理場にする管です。

このため、止むを得ず4月22日から下水を消毒処理して海に放流しています。4月29日には仮設の送水管を設置しましたが、全ての量を送水することができず、現在も送水できない下水を海に放流しているところです。

圧送管の破損箇所は管の下側の地盤が不安定となっている上、稲村ガ崎の崖が再度崩れる危険性が高いことから、破損した圧送管を直ちに復旧できない状況です。現在、仮設の送水管を増強する工事をするとともに、本復旧に向けて全力を挙げて取り組んでいきます。

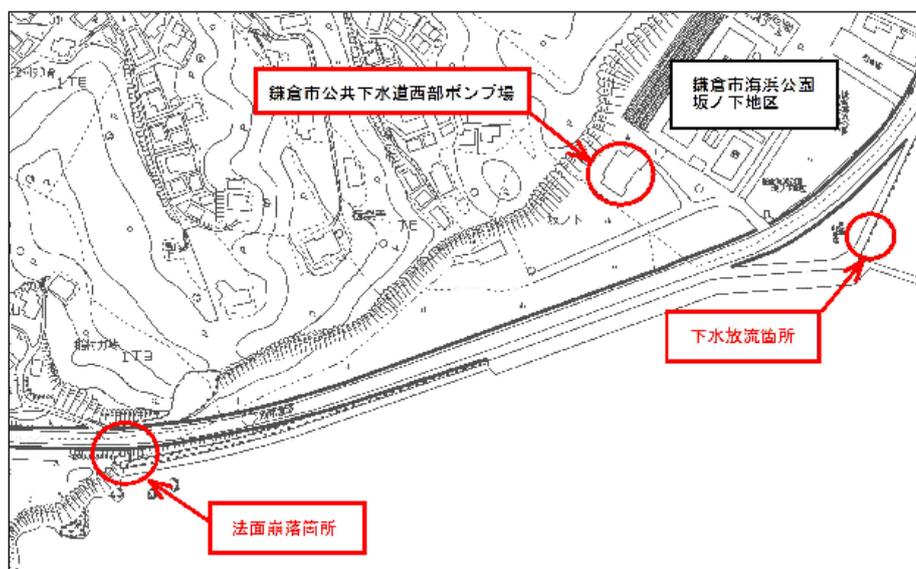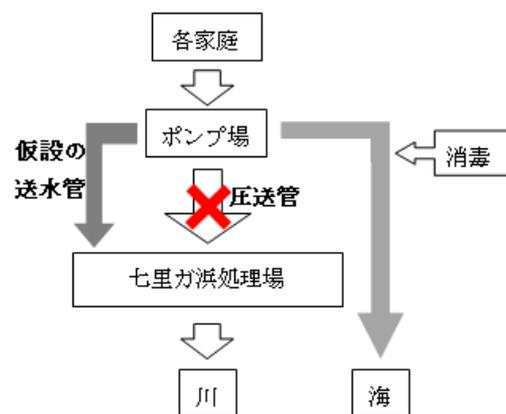

仮設の送水管の設置状況

### 【節水にご協力を】

海への放流を最小限に抑えるため、節水に御協力をお願いします

節水例：洗面や歯磨き、食器を洗うときなどは、水を流しっぱなしにしない

風呂の残り湯を洗濯・植木の水やりに使う

地区：十二所、浄明寺、二階堂、西御門、材木座、雪ノ下、扇ガ谷、佐助、小町、大町、御成町、笹目町、由比ガ浜、長谷、坂ノ下