

かまぐらの 環境

平成23年度 鎌倉市環境調査データ集

【目 次】

第1章 公害関係法令手続き状況	
(1) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例委譲事務実施状況	1
(2) 騒音規制法事務処理実施状況	2
(3) 振動規制法事務処理実施状況	2
(4) 騒音規制法特定施設設置状況	3
(5) 振動規制法特定施設設置状況	3
(6) 大気汚染防止法特定施設設置状況	3
(7) 水質汚濁防止法特定施設設置状況	4
(8) ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置状況	5
(9) 公害防止管理者等の選任届出状況	5
第2章 公害苦情と処理状況	
(1) 苦情処理状況	6
(2) 苦情発生状況	7
第3章 公害の現況と対策	
Ⅰ 大気	
(1) 環境基準	9
(2) 汚染物質測定状況	10
(3) 光化学スモッグの発生状況	14
(4) 自動車排出ガス等環境調査	15
(5) 二酸化窒素濃度の調査	17
(6) 酸性雨調査	19
Ⅱ 水質	
(1) 環境基準	20
(2) 河川水質調査	23
(3) 神奈川県による水質測定結果	34
Ⅲ 化学物質	
(1) 環境基準	37
(2) 一般環境におけるダイオキシン類等の測定結果	38
Ⅳ 騒音・振動	
(1) 騒音に係る環境基準	40
(2) 自動車騒音及び道路交通振動の要請限度	41
(3) 事業所に係る騒音及び振動の規制基準	42
(4) 道路交通騒音調査	43
(5) 環境騒音調査	47
Ⅴ 地盤沈下	
(1) 地盤沈下調査	51

第1章 公害関係法令手続き状況

本市では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例、騒音規制法、振動規制法及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、工場・事業場の届出等に関する事務を行っています。各届出等の状況は、次のとおりです。

(1) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例委議事務実施状況

ア 指定事業所等に関する申請・経由事務

区 分		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
指定事業所数（うち環境管理事業所数）		180(7)	176(7)	168(7)	165	162
設置、変更許可 及び認定状況	設置許可申請	2	0	0	0	0
	変更許可申請	3	2	2	3	5
	環境管理事業所認定申請	1	0	5	1	0
	認定	1	0	5	1	0
その他の 届出状況	事業開始届	1	0	0	1	0
	変更完了届	2	3	0	4	4
	変更計画中止届	0	0	0	0	0
	変更計画届	1	0	0	0	2
	変更計画早期着手届	0	0	0	0	0
	変更届	15	11	19	11	7
	地位承継届	1	1	1	0	1
	廃止等届	5	4	8	3	3
	現況届	0	1	0	0	0
	環境配慮書	1	2	0	3	4
	環境管理事業所変更届	5	8	3	9	4
	地下水採取量測定結果報告書	9	9	10	10	10

イ 特定行為の制限等に関する受理事務

区 分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
不飽和ポリエステル樹脂塗布作業開始届	0	0	0	0	0
不飽和ポリエステル樹脂塗布作業変更届	0	0	0	0	0
不飽和ポリエステル樹脂塗布作業中止届	0	0	0	0	0

ウ 応急の措置等に関する報告の受理事務

区 分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
非常時応急措置等完了報告書	0	0	0	0	0

(2) 騒音規制法事務処理実施状況

区 分		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
特定施設	設置届	2	3	1	0	1
	使用届	0	0	0	0	0
	数変更届	0	0	0	2	0
	防止の方法変更届	0	0	0	0	0
	氏名等変更届	4	4	12	5	4
	使用全廃届	0	0	5	3	0
	承継届	0	0	3	0	0
	計	6	7	21	10	5
特定建設作業	くい打ち機等を使用する作業	2	0	1	3	2
	びょう打ち機等を使用する作業	0	0	0	0	0
	さく岩機を使用する作業	56	73	76	97	84
	空気圧縮機を使用する作業	11	15	4	13	2
	コンクリートプラント等を設けて行う作業	0	0	0	0	0
	バックホウを使用する作業	34	40	27	35	18
	トラクターショベルを使用する作業	0	0	0	0	0
	ブルドーザーを使用する作業	0	0	3	0	1
	計	103	128	111	148	107

(3) 振動規制法事務処理実施状況

区 分		18年度	19年度	20年度	21年度	23年度
特定施設	設置届	2	1	2	0	0
	使用届	0	0	0	0	0
	数及び使用の方法変更届	1	2	2	0	4
	防止の方法変更届	0	0	0	0	0
	氏名等変更届	5	4	3	11	4
	使用全廃届	0	0	0	3	0
	承継届	0	0	0	1	0
	計	8	7	7	15	8
特定建設作業	くい打ち機等を使用する作業	0	4	1	1	2
	鋼球を使用して破壊する作業	0	0	0	0	0
	舗装版破碎機を使用する作業	2	1	2	1	3
	ブレーカーを使用する作業	37	36	36	33	39
	計	39	41	39	35	44

(4) 騒音規制法特定施設設置状況

施行令別表第1による区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
(1) 金属加工機械	153	158	141	143	143
(2) 空気圧縮機及び送風機	762	767	760	725	726
(5) 建設用資材製造機械	2	2	2	2	2
(7) 木材加工機械	36	36	36	36	36
(9) 印刷機械	40	40	40	40	40
(10) 合成樹脂用射出成形機	67	67	67	61	61
(11) 鋳造型機	9	9	9	9	9
特定施設総数	1,069	1,079	1,055	1,016	1,017
特定工場等総数	140	143	139	136	137

(5) 振動規制法特定施設設置状況

施行令別表第1による区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
(1) 金属加工機械	291	301	283	285	286
(2) 圧縮機	254	256	251	236	246
(3) 土石用又は鉱物用の破碎機・摩砕機 ・ふるい及び分級機	10	10	10	10	10
(6) 木材加工機械	2	2	2	2	2
(7) 印刷機械	14	14	14	14	14
(8) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機	1	1	1	1	1
(9) 合成樹脂用射出成形機	111	111	111	105	105
(10) 鋳造型機	5	5	5	5	5
特定施設総数	688	700	677	658	669
特定工場等総数	59	61	58	54	54

(6) 大気汚染防止法特定施設設置状況

施行令別表第1による区分	18年度	19年度	20年度	21年度	23年度
(1) ボイラー	67	69	68	72	66
(5) 金属溶解炉	2	2	2	2	2
(13) 廃棄物焼却炉	4	4	4	4	4
(29) ガスタービン	6	6	6	6	6
(30) ディーゼル機関	17	18	19	20	22
(31) ガス機関	0	0	0	2	2
特定施設総数	96	99	99	106	102
工場・事業場総数	43	43	43	44	43

※設置状況の提供は神奈川県

(7) 水質汚濁防止法特定施設設置状況

施行令別表第1による区分	21年度		22年度		23年度	
	工場数	50m ³	工場数	50m ³ 以上	工場数	50m ³ 以上
1の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
10 飲料製造業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	10	0	10	0	10	0
17 豆腐又は煮豆の製造業用に供する湯煮施設	20	0	20	0	20	0
23の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0	1	0	1	0
46 第28号から前号に掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)
47 医薬品製造業の用に供する施設	1 (1)	0	1 (1)	0	1 (1)	0
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0	0	0	0	0	0
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	2	0	2	0	2	0
63 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む）の用に供する施設	4 (2)	0	4 (2)	0	4 (2)	0
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	2	0	2	0	2	0
66 電気めっき施設	2 (2)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	2 (2)	1 (1)
66の2 旅館業の用に供する施設	63	0	63	0	63	0
66の4 弁当仕出屋又は弁当製造業（総床面積360m ² 未満の事業場を除く）の用に供するちゅう房施設	2	0	2	0	2	0
66の5 飲食店（総床面積420m ² 未満の事業場を除く）に設置されるちゅう房施設	5	1	5	1	5	1
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	65 (14)	0	65 (14)	0	64 (13)	0
68 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	1	0	1	0	1	0
68の2 病院（病床数が300以上であるもの）に設置される施設	2	1	1	0	1	0
71 自動式車両洗浄施設	33	1	33	1	32	1
71の2 科学技術に関する研究等を行う事業場で総理府令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設	6 (5)	0	6 (5)	0	6 (5)	0
71の3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0	2	0	2	0
71の5 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設	1 (1)	0	0	0	0	0
72 し尿処理施設（処理対象人員500人以下のし尿処理施設を除く）	1	0	1	0	1	0
73 下水道終末処理施設	2	2	2	2	2	2
計	193 (26)	6 (2)	229 (25)	6 (2)	227 (24)	6 (2)

50m³以上：日排水量50m³以上の工場

()内は有害物質使用工場数

※設置状況の提供は神奈川県

(8) ダイオキシン類対策特別措置法特定施設設置状況

施行令別表第1による区分	20年度	21年度	22年度	23年度
(5)廃棄物焼却炉であって、火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり 50kg 以上のもの	5 (4)	5 (4)	5 (4)	5 (4)
計	5	5	5	5

施行令別表第2による区分	20年度	21年度	22年度	23年度
(7)廃棄物焼却炉の廃ガス処理施設等	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
(9)下水道終末処理施設	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)
計	3	3	3	3

() 内は事業所数

※設置状況の提供は神奈川県

(9) 公害防止管理者等の選任届出状況（騒音・振動関係）

（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律）

ア 特定工場数・公害防止管理者等の選任状況

業 種	特定工場数	公害防止統括者数 (同代理者数)	公害防止管理者数 (同代理者数)	
			騒音関係	振動関係
金属製品製造業	1	1(1)	1(1)	1(1)
電気機械器具製造業	1	1(1)	0(0)	1(1)
計	2	2(2)	1(1)	2(2)

イ 公害防止管理者等の届出状況

選任・解任届出	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
公害防止統括者（同代理者）	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	2(2)
騒音関係公害防止管理者（同代理者）	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
振動関係公害防止管理者（同代理者）	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)


第2章 公害苦情と処理状況

本市の公害苦情は、事業活動によるものから住民の日常生活によるものまで多岐に渡っています。その内容は、廃材の屋外燃焼によるばい煙、資材置場や建設作業現場での騒音及び振動などです。中でも野焼きなど、屋外における燃焼行為について多くの苦情が寄せられています。また、隣同志のコミュニケーションの不足などからくる近隣苦情が近年増加している傾向にあります。

平成23年度の苦情発生件数は11件でした。苦情を種類別に見てみると大気関係が18%(2件)、騒音関係が64%(7件)、振動関係が9%(1件)、悪臭関係が9%(1件)となっています。

発生源としては、土木等建設工事業が全体の28%(3件)、商店・飲食店が18%(2件)、窯業・土石製品製造業が9%(1件)、医療業、保健衛生が18%(2件)、その他製造業が9%(1件)、家庭生活が9%(1件)、その他サービス業9%(1件)となっています。また、発生源の地域を用途地域別に見てみると住居系地域が多く、全体の73%(8件)、工業系地域が18%(2件)、その他の地域が9%(1件)となっています。

苦情発生件数の推移

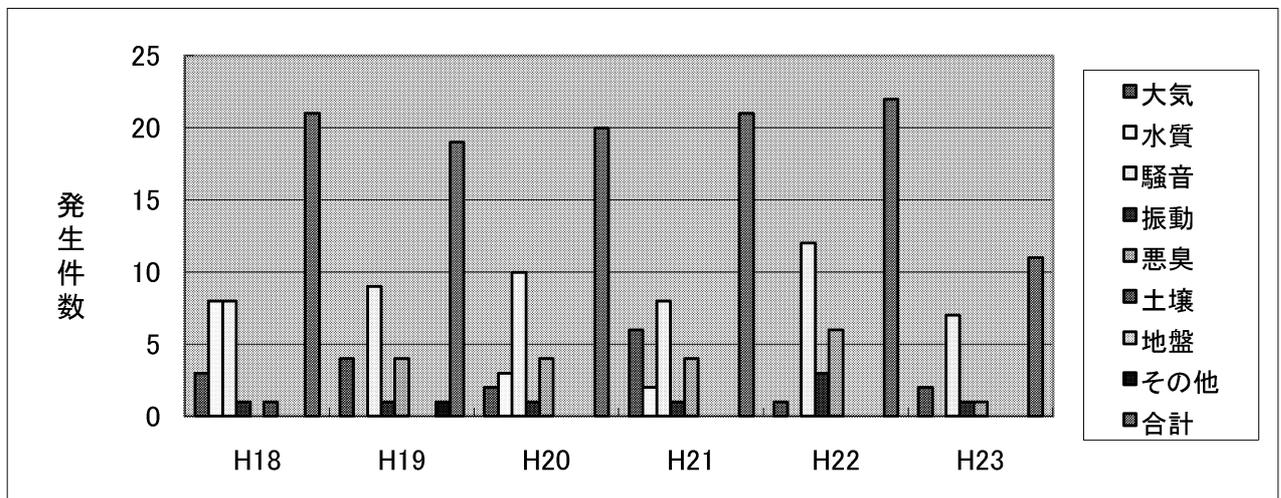

(1) 苦情処理状況 (各年度別)

年 度		大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	土壌汚染	地盤沈下	その他	合計	処理率%
18年度	発生件数	3	8	8	1	0	1	0	0	21	
	処理件数	0	3	1	0	0	1	0	0	5	23.8
19年度	発生件数	4	0	9	1	4	0	0	1	19	
	処理件数	3	0	5	0	2	0	0	1	11	57.9
20年度	発生件数	2	3	10	1	4	0	0	0	20	
	処理件数	1	2	7	1	1	0	0	0	12	60.0
21年度	発生件数	6	2	8	1	4	0	0	0	21	
	処理件数	2	2	7	0	4	0	0	0	15	71.4
22年度	発生件数	1	0	12	3	6	0	0	0	22	
	処理件数	0	0	6	2	2	0	0	0	10	45.5
23年度	発生件数	2	0	7	1	1	0	0	0	11	
	処理件数	2	0	5	1	0	0	0	0	8	72.7
23年度以前 繰越分	繰越件数	3	2	8	1	5	0	0	0	19	
	処理件数	3	2	5	1	2	0	0	0	13	68.4

(2) 苦情発生状況

ア 23年度月別

月	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	土壌汚染	地盤沈下	その他	合計
4月									0
5月			2						2
6月	1		2		1				4
7月				1					1
8月									0
9月									0
10月	1		1						2
11月			2						2
12月									0
1月									0
2月									0
3月									0
合計	2	0	7	1	1	0	0	0	11

イ 23年度用途地域別

地 域	大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	土壌汚染	地盤沈下	その他	合計
第一種低層住居専用地域	1			1					2
第一種中高層住居専用地域			2						2
第二種中高層住居専用地域									0
第一種住居地域			2						2
第二種住居地域			1						1
準住居地域	1								1
近隣商業地域									0
商業地域									0
準工業地域			1						1
工業地域					1				1
工業専用地域									0
その他の地域			1						1
合 計	2	0	7	1	1	0	0	0	11

ウ 23年度発生源別

発生源		大気汚染	水質汚濁	騒音	振動	悪臭	土壌汚染	地盤沈下	その他	合計
製造事業場	食料品									0
	繊維・衣服・その他の繊維製品									0
	木材・木製品・家具									0
	パルプ・紙製品									0
	化学工業・石油・石炭製品									0
	窯業・土石製品	1								1
	鉄鋼・非金属・金属製品									0
	機械器具									0
	その他						1			1
修理工場										0
建築・土木工事				2	1					3
交通機関	自動車									0
	鉄道									0
	その他									0
牧畜・養豚・養鶏場										0
下水清掃業										0
娯楽・遊興・スポーツ施設										0
家庭生活		1								1
鉱業施設・採石場										0
商店・飲食店（うちカラオケ騒音）				2						2
洗濯・理容・浴場業										0
廃品回収業										0
医療業				2						2
農業・園芸サービス業										0
その他				1						1
不明										0
合計		2	0	7	1	1	0	0	0	11

第3章 公害の現況と対策 I 大気

(1) 環境基準

物質	環境上の条件	測定方法	達成期間
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値0.1ppm以下であること	溶液導電率法または紫外線蛍光法	維持され、または原則として5年以内において達成されるよう努めるものとする
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること	非分散型赤外分析計を用いる方法	維持され、または早期に達成されるよう努めるものとする
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること	ザルツマン試薬を用いる吸光度法またはオゾンを用いる化学発光法	(1)1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては、1時間値の1日平均値0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として7年以内とする (2)1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、またはこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること	濾過補集による重量濃度測定方法またはこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法	維持され、または早期に達成されるよう努めるものとする
光化学オキシダント (OX)	1時間値が0.06ppm以下であること	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光度法若しくは電量法、紫外線吸収法またはエチレンを用いる化学発光法	維持され、または早期に達成されるよう努めるものとする

備考

環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していけない地域または場所については、適用しない。

(2) 汚染物質測定状況

神奈川県では大気測定局として、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局をそれぞれ一局ずつ鎌倉市内に設置し、大気の汚染状況を常時監視しています。

一般環境大気測定局……住宅地での汚染物質の測定(市庁舎屋上に設置)

自動車排出ガス測定局……幹線道路沿道での汚染物質の測定(鎌倉市岡本に設置)

ア 汚染物質経年変化(1時間値の平均値)

項 目		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
市 庁 舎 屋 上	二酸化硫黄(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
	(日平均値の2%除外値)	(0.006)	(0.006)	0.005	0.004	0.005
	二酸化窒素(ppm)	0.018	0.017	0.015	0.015	0.014
	(日平均値の98%値)	(0.038)	(0.035)	0.033	0.033	0.031
	浮遊粒子状物質(mg/m ³)	0.023	0.022	0.020	0.021	0.022
	(日平均値の2%除外値)	(0.055)	(0.049)	0.043	0.051	0.048
光化学オキシダント(日)		3	2	0	1	0

※ 光化学オキシダントは市庁舎屋上で1時間値が0.12ppm以上となった日数です。

項 目		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
鎌 倉 市 岡 本	二酸化窒素(ppm)	0.022	0.015	0.021	0.019	0.018
	(日平均値の98%値)	(0.049)	(0.027)	0.039	0.039	0.037
	一酸化炭素(ppm)	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
	(日平均値の2%除外値)	(1.0)	(0.6)	1.1	0.9	0.8
	浮遊粒子状物質(mg/m ³)	0.025	0.024	0.021	0.023	0.022
	(日平均値の2%除外値)	(0.077)	(0.051)	0.052	0.058	0.052

イ 23年度二酸化硫黄(SO₂)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	1時間値が0.1ppmを超えた時間(hour)	日平均値の2%除外値(ppm)
23年4月	30	716	0.002	0.009	0.003	0	0	0.003
5月	31	735	0.002	0.008	0.003	0	0	0.003
6月	29	711	0.002	0.014	0.004	0	0	0.003
7月	31	738	0.002	0.015	0.004	0	0	0.004
8月	30	728	0.003	0.008	0.005	0	0	0.004
9月	30	715	0.002	0.008	0.003	0	0	0.003
10月	31	737	0.003	0.011	0.005	0	0	0.004
11月	30	701	0.004	0.019	0.007	0	0	0.007
12月	31	738	0.002	0.008	0.004	0	0	0.004
24年1月	31	735	0.002	0.015	0.005	0	0	0.005
2月	29	692	0.003	0.011	0.005	0	0	0.005
3月	30	715	0.002	0.012	0.005	0	0	0.005
年間	363	8661	0.002	0.019	0.007	0	0	0.005

ウ 23年度二酸化窒素(NO2)測定結果

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	日平均値の98%値(ppm)	
市庁舎屋上	23年4月	30	715	0.012	0.042	0.022	0	0	0.019
	5月	30	731	0.011	0.042	0.021	0	0	0.018
	6月	30	714	0.011	0.043	0.02	0	0	0.018
	7月	31	738	0.009	0.038	0.017	0	0	0.016
	8月	30	730	0.01	0.039	0.021	0	0	0.016
	9月	30	713	0.009	0.034	0.026	0	0	0.019
	10月	31	738	0.015	0.062	0.027	0	0	0.026
	11月	15	371	0.023	0.056	0.034	0	0	0.034
	12月	11	268	0.02	0.051	0.038	0	0	0.038
	24年1月	31	734	0.019	0.061	0.041	1	0	0.029
	2月	29	691	0.018	0.047	0.032	0	0	0.027
	3月	30	715	0.018	0.08	0.033	0	0	0.031
	年間	328	7858	0.014	0.08	0.041	1	0	0.031

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	日平均値の98%値(ppm)	
鎌倉市岡本	23年4月	30	715	0.013	0.047	0.025	0	0	0.024
	5月	31	740	0.015	0.043	0.025	0	0	0.024
	6月	29	710	0.014	0.051	0.025	0	0	0.024
	7月	31	740	0.01	0.04	0.021	0	0	0.021
	8月	31	738	0.012	0.039	0.025	0	0	0.02
	9月	29	700	0.012	0.05	0.029	0	0	0.024
	10月	31	738	0.019	0.05	0.034	0	0	0.031
	11月	30	714	0.027	0.089	0.051	1	0	0.038
	12月	31	736	0.026	0.055	0.038	0	0	0.037
	24年1月	31	739	0.024	0.059	0.044	1	0	0.033
	2月	27	668	0.024	0.051	0.035	0	0	0.032
	3月	31	739	0.023	0.081	0.039	0	0	0.037
	年間	362	8677	0.018	0.089	0.051	2	0	0.037

エ 23年度浮遊粒子状物質(SPM)測定結果

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の 平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 の 最高値 (mg/m ³)	1時間値が 0.2mg/m ³ を 超えた時間 (hour)	日平均値 が 0.1mg/m ³ を 超えた日数 (日)	日平均値 の2% 除外値 (mg/m ³)	
市庁舎屋上	23年4月	30	718	0.021	0.055	0.046	0	0	0.033
	5月	31	736	0.025	0.098	0.061	0	0	0.057
	6月	30	717	0.026	0.12	0.044	0	0	0.039
	7月	31	741	0.025	0.078	0.045	0	0	0.044
	8月	30	735	0.027	0.067	0.053	0	0	0.049
	9月	30	717	0.021	0.126	0.042	0	0	0.036
	10月	29	712	0.024	0.07	0.048	0	0	0.045
	11月	30	713	0.024	0.092	0.057	0	0	0.048
	12月	31	740	0.016	0.059	0.04	0	0	0.03
	24年1月	31	740	0.015	0.055	0.03	0	0	0.026
	2月	29	694	0.019	0.079	0.039	0	0	0.034
	3月	30	719	0.017	0.064	0.035	0	0	0.032
	年間	362	8682	0.022	0.126	0.061	0	0	0.048

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の 平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値 の 最高値 (mg/m ³)	1時間値が 0.2mg/m ³ を 超えた時間 (hour)	日平均値 が 0.1mg/m ³ を 超えた日数 (日)	日平均値 の 2%除外値 (mg/m ³)	
鎌倉市岡本	23年4月	29	709	0.022	0.059	0.048	0	0	0.034
	5月	0	6	0.024	0.03	---	0	0	---
	6月	29	701	0.028	0.087	0.048	0	0	0.043
	7月	31	741	0.024	0.102	0.057	0	0	0.043
	8月	31	740	0.029	0.095	0.06	0	0	0.06
	9月	27	674	0.019	0.082	0.042	0	0	0.03
	10月	31	742	0.023	0.067	0.049	0	0	0.048
	11月	30	717	0.027	0.135	0.095	0	0	0.057
	12月	31	741	0.016	0.081	0.048	0	0	0.042
	24年1月	31	741	0.015	0.065	0.033	0	0	0.027
	2月	29	695	0.02	0.222	0.05	1	0	0.048
	3月	31	742	0.02	0.08	0.053	0	0	0.046
	年間	330	7949	0.022	0.222	0.095	1	0	0.052

オ 23年度一酸化炭素(CO)測定結果(鎌倉市岡本)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が10ppmを超えた日数(日)	8時間値が20ppmを超えた回数(回)	日平均値の2%除外値(ppm)
23年4月	30	714	0.3	1	0.5	0	0	0.5
5月	31	740	0.4	0.9	0.5	0	0	0.5
6月	30	715	0.4	1.2	0.5	0	0	0.5
7月	31	740	0.2	0.7	0.5	0	0	0.5
8月	31	738	0.3	0.9	0.5	0	0	0.4
9月	29	700	0.2	0.9	0.4	0	0	0.4
10月	31	739	0.4	1	0.6	0	0	0.6
11月	30	714	0.6	1.5	1.1	0	0	0.9
12月	31	740	0.6	1.8	0.9	0	0	0.9
24年1月	31	739	0.5	1.7	0.9	0	0	0.7
2月	29	692	0.5	1.4	0.8	0	0	0.8
3月	30	717	0.5	1.5	0.8	0	0	0.7
年間	364	8688	0.4	1.8	1.1	0	0	0.8

カ 23年度光化学オキシダント(OX)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間		1時間値が0.12ppm以上の日数・時間		日平均値の最高値(ppm)
					(日)	(hour)	(日)	(hour)	
23年4月	29	712	0.044	0.081	17	75	0	0	0.059
5月	31	737	0.039	0.077	8	39	0	0	0.052
6月	30	716	0.029	0.095	7	28	0	0	0.061
7月	31	740	0.018	0.093	4	12	0	0	0.052
8月	30	733	0.023	0.103	5	26	0	0	0.041
9月	30	716	0.019	0.087	2	9	0	0	0.044
10月	31	739	0.028	0.064	4	5	0	0	0.042
11月	30	710	0.018	0.048	0	0	0	0	0.033
12月	31	738	0.015	0.041	0	0	0	0	0.03
24年1月	31	737	0.019	0.041	0	0	0	0	0.032
2月	29	688	0.023	0.048	0	0	0	0	0.04
3月	30	716	0.027	0.068	1	3	0	0	0.052
年間	363	8682	0.025	0.103	48	197	0	0	0.061

キ 23年度昼間(5時～21時)の光化学オキシダント(OX)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間		1時間値が0.12ppm以上の日数・時間	
					(日)	(hour)	(日)	(hour)
23年4月	30	442	0.046	0.081	14	52	0	0
5月	31	459	0.041	0.077	7	29	0	0
6月	30	446	0.031	0.095	6	22	0	0
7月	31	461	0.021	0.093	4	12	0	0
8月	31	454	0.027	0.103	5	26	0	0
9月	30	446	0.021	0.087	2	9	0	0
10月	31	461	0.03	0.064	4	5	0	0
11月	30	441	0.019	0.048	0	0	0	0
12月	31	459	0.016	0.041	0	0	0	0
24年1月	31	459	0.022	0.041	0	0	0	0
2月	29	427	0.026	0.048	0	0	0	0
3月	31	445	0.028	0.068	1	3	0	0
年間	366	5400	0.027	0.103	43	158	0	0

(3) 光化学スモッグの発生状況

注意報発令件数及び被害者数の推移

項目		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
発令日数	県全体	20	11	4	10	5
	湘南地域	7	5	2	7	4
	本市	3	2	0	1	0
被害者数	県全体	4	14	5	26	1
	湘南地域	1	0	2	18	0
	本市	1	0	0	13	0

(備考)注意報は、光化学オキシダントの1時間値が0.12ppm以上である大気の状態になったときに発令されます。表中の本市の注意報発令日数は、市庁舎屋上の光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上の日数を示します。

(4) 自動車排出ガス等環境調査

本市では、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、二酸化窒素と浮遊粒子状物質等の調査を、市内主要道路の7地点で年2回実施しています。

※長谷の11月の測定は特別警戒のため未実施

ア 23年度月別調査結果

(i) 二酸化窒素 (NO₂) 測定結果 (24時間平均値 単位 : ppm)

地 点	平成23年5月	11月	年間平均値
青少年会館	0.018	0.011	0.015
長谷	0.021	0.013	0.017
腰越	0.018	0.010	0.014
手広	0.025	0.017	0.021
大船	0.020	0.010	0.015
フラワーセンター	0.019	0.011	0.015
関谷	0.021	0.014	0.018
月平均値	0.020	0.012	0.016

(ii) 浮遊粒子状物質 (SPM) 測定結果 (24時間平均値 単位 : mg/m³)


地 点	平成23年5月	11月	年間平均値
青少年会館	0.015	0.016	0.016
長谷	0.009	0.005	0.007
腰越	0.023	0.010	0.017
手広	0.016	0.006	0.011
大船	0.015	0.004	0.010
フラワーセンター	0.016	0.007	0.012
関谷	0.010	0.006	0.008
月平均値	0.015	0.008	0.012

(iii) 自動車通行量測定結果 (単位 : 台/12時間)

地 点	平成23年5月	11月	年間平均値
青少年会館	8,562	8,504	8,533
長谷	7,255	6,755	7,005
腰越	10,276	9,202	9,739
手広	26,747	23,849	25,298
大船	10,321	8,410	9,366
フラワーセンター	11,891	9,991	10,941
関谷	11,610	9,593	10,602
月平均値	12,380	10,901	11,641

※ 通行量は12時間連続計測したものです。ただし、二輪車は観測の対象外としました。
 青少年会館→鎌倉青少年会館前 長谷→鎌倉消防署長谷出張所前 腰越→腰越行政センター前
 手広→手広交差点 大船→大船警察署前 フラワーセンター →フラワーセンター前交差点
 関谷→関谷小学校前

自動車排出ガス等環境調査地点図

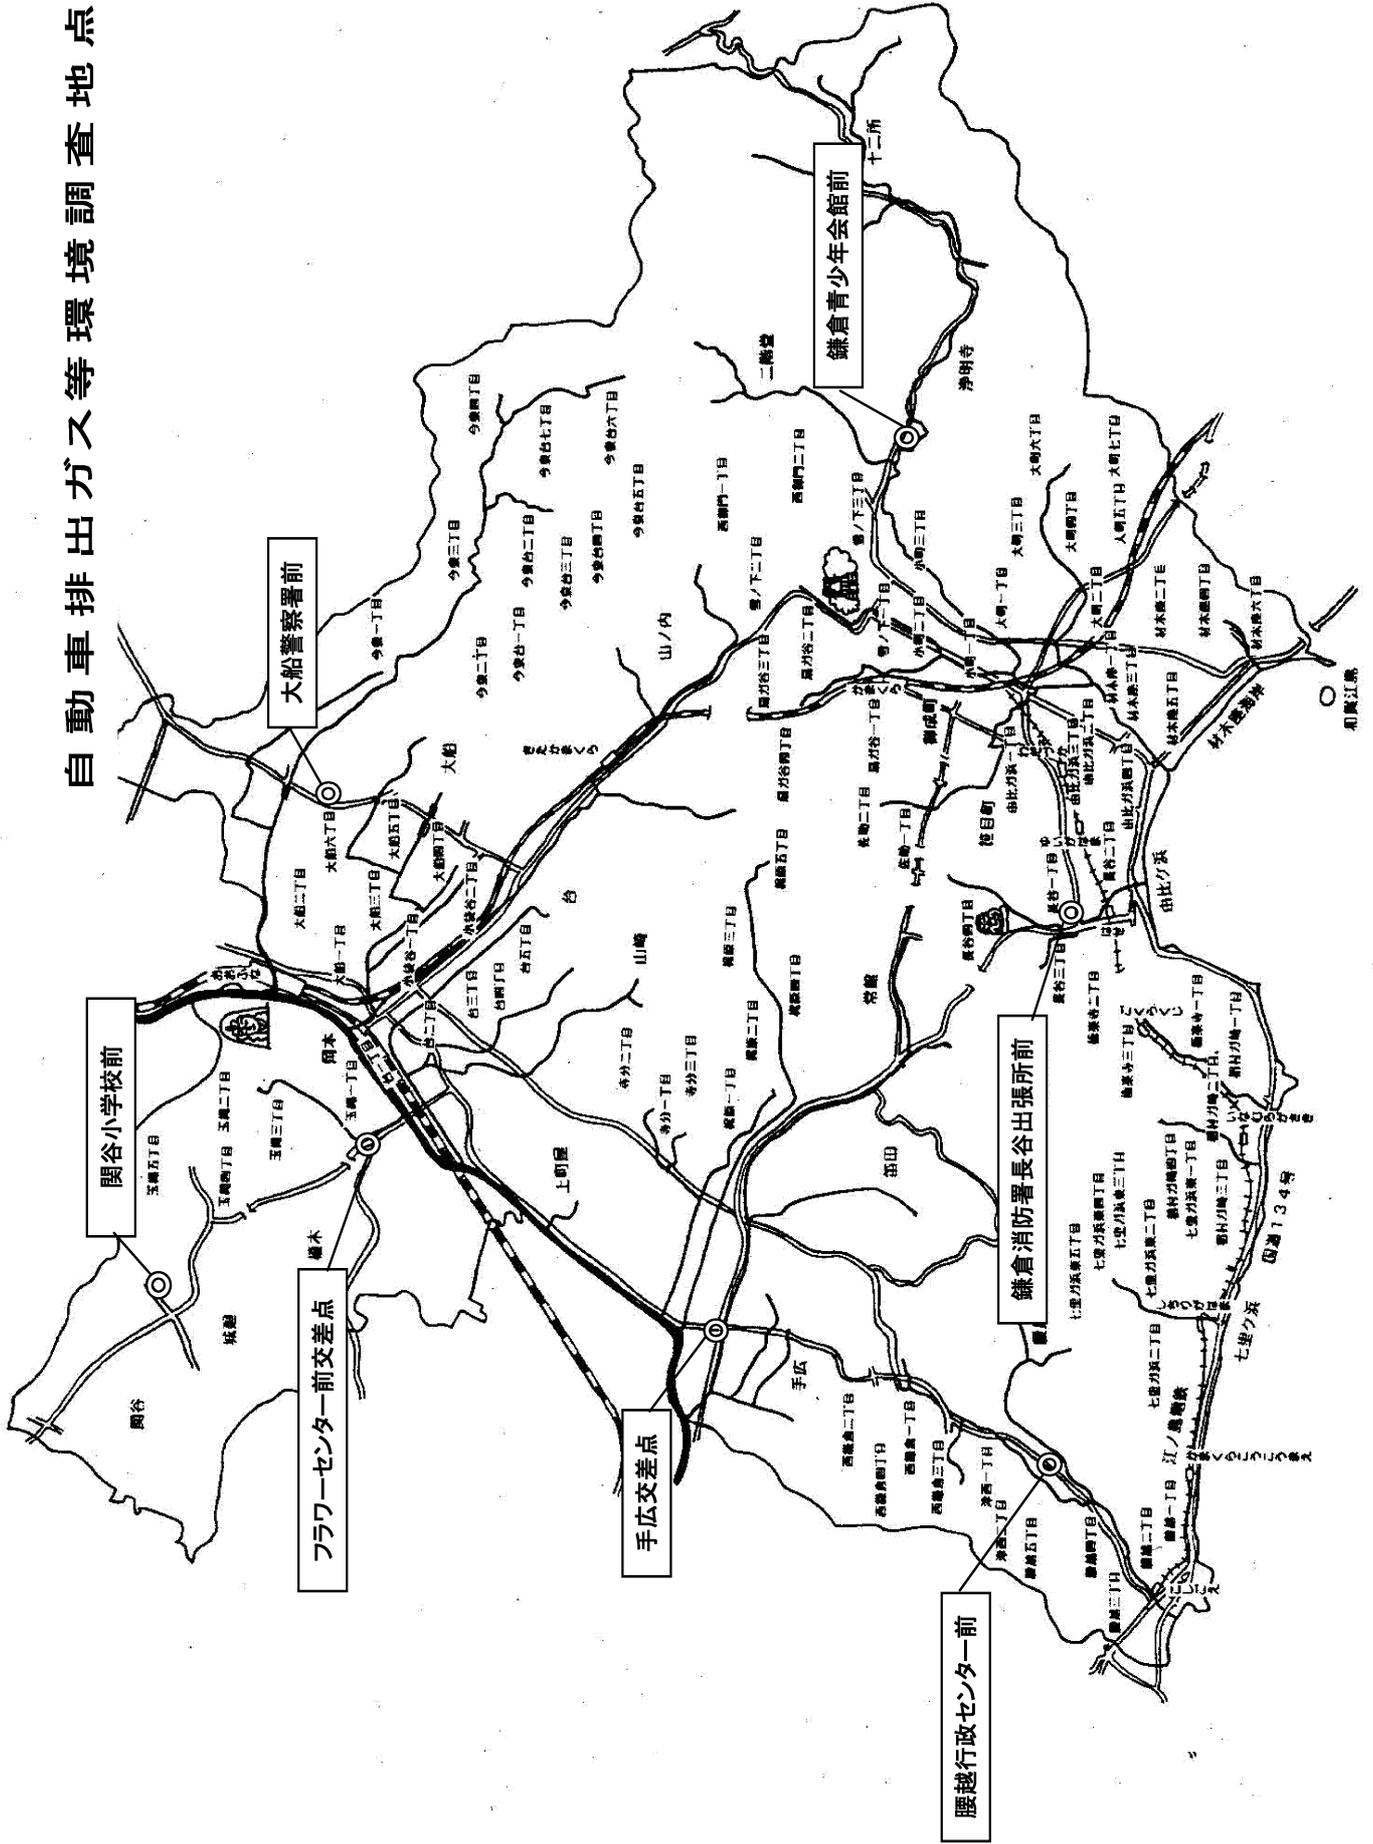

(5) 二酸化窒素濃度調査

大気汚染の原因の代表物質である二酸化窒素による市内大気汚染状況を把握するため、P T I O法による大気中の二酸化窒素濃度を調査しています。

ア 調査期間

平成23年4月～平成24年3月

イ 調査場所

市内7地点

ウ 調査方法

P T I O法による大気中二酸化窒素濃度調査


調査地点の施設の屋上にシェルターを設置し、捕集用紙を内装したサンプラーをそのシェルター内に取り付け、1ヵ月暴露した後サンプラーを回収し分析を行います。

エ 二酸化窒素濃度年平均値の経年変化（単位：ppm）

調査地点	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
鎌倉市役所(御成町18-10)	0.021	0.015	0.016	0.015	0.015
第二小学校(二階堂878)	0.016	0.017	0.018	0.016	0.014
七里ガ浜浄化センター(七里ガ浜東5-3-1)	0.017	0.016	0.017	0.016	0.015
鎌倉消防署腰越出張所(腰越4-9-12)	0.017	0.019	0.018	0.017	0.015
深沢行政センター(常盤111-3)	0.019	0.016	0.019	0.018	0.017
今泉小学校(今泉2-13-1)	0.019	0.017	0.017	0.015	0.015
関谷小学校(関谷510)	0.024	0.021	0.022	0.018	0.018
市内全地点平均値	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016

オ 23年度二酸化窒素濃度の測定結果（単位：ppm）

調査月	鎌倉市役所	第二小学校	七里ガ浜浄化センター	鎌倉消防署腰越出張所	深沢行政センター	今泉小学校	関谷小学校	月平均
4月	0.011	0.011	0.014	0.012	0.012	0.011	0.015	0.012
5月	0.010	0.0091	0.010	0.012	0.011	0.0088	0.013	0.011
6月	0.011	0.011	0.011	0.012	0.013	0.012	0.015	0.012
7月	0.0080	0.0083	0.0086	0.0084	0.0085	0.0076	0.0080	0.0082
8月	0.0071	0.0069	<0.006	0.0068	0.0080	0.0063	0.0083	0.0072
9月	0.0083	0.0076	0.0086	0.010	0.011	0.010	0.013	0.010
10月	0.015	0.014	0.015	0.017	0.016	0.016	0.019	0.016
11月	0.023	0.022	0.025	0.017	0.024	0.025	0.027	0.023
12月	0.024	0.023	0.026	0.025	0.026	0.025	0.028	0.025
23年1月	0.019	0.018	0.020	0.022	0.024	0.020	0.023	0.021
2月	0.018	0.017	0.018	0.021	0.024	0.020	0.022	0.020
3月	0.020	0.018	0.020	0.021	0.023	0.021	0.034	0.022
年平均	0.015	0.014	0.015	0.015	0.017	0.015	0.018	0.016

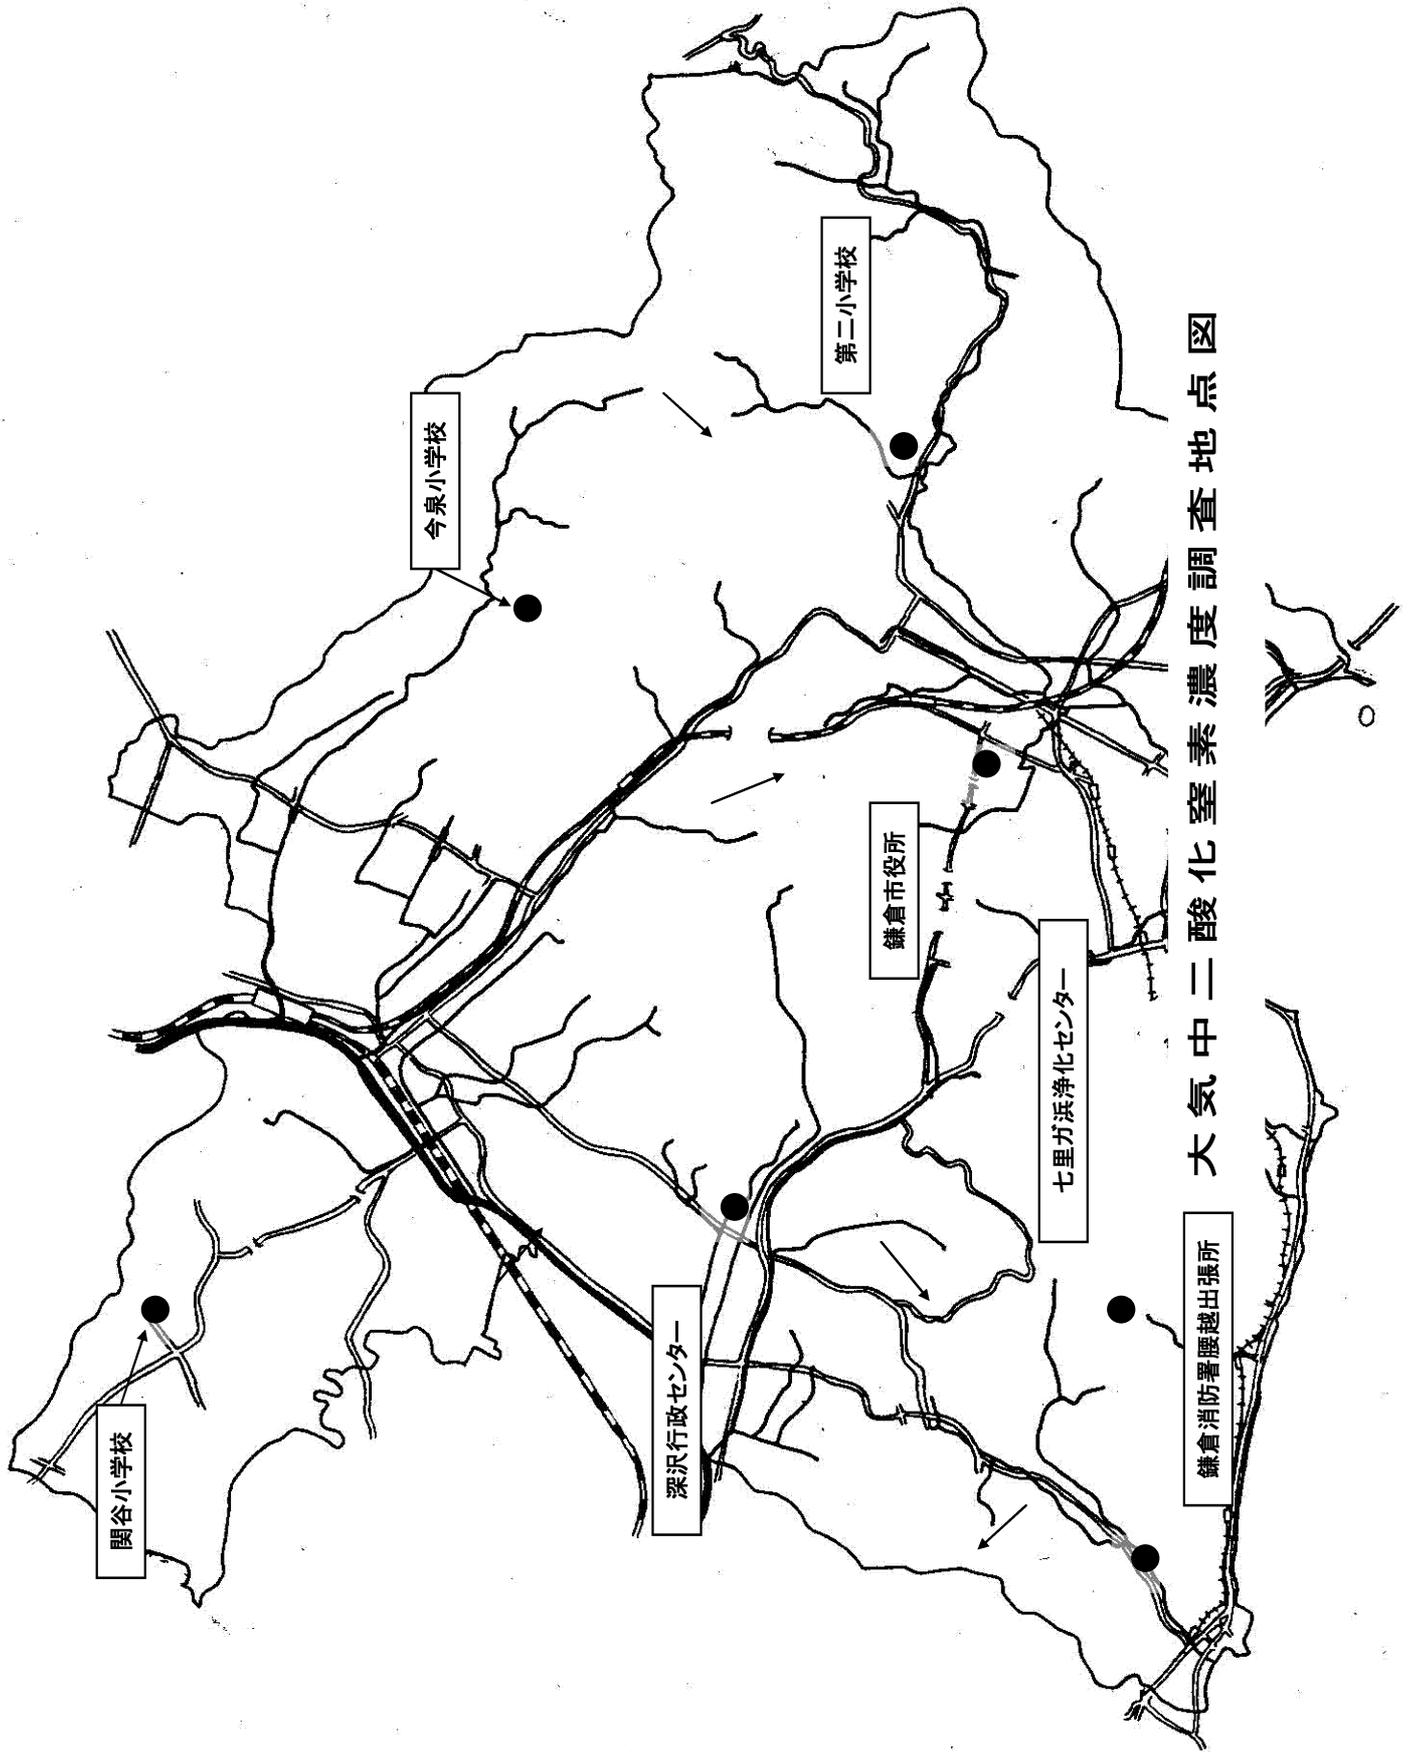

大気中二酸化窒素濃度調査地点図

(6) 酸性雨調査

鎌倉市では、市庁舎中庭（1階）にて水素イオン濃度計（pH計）を用いた簡易測定による酸性雨調査を行っています。23年度は延べ28回の測定を実施し、平均値は5.2で22年度より0.1高い値となりました。最も酸性の強かった値は3.6で、22年度と同様に酸性の強い雨が観測されました。

また、年間を通して全体の約75%が酸性雨（水素イオン濃度（pH）5.6以下の雨）であり、やや酸性度の強い雨も今年度何回か観測されており、酸性雨という地球環境問題が未だ解決されていないと考えられます。

※ 測定器の不具合により、パックテストの測定値を記載

ア 測定値

平均値	水素イオン濃度（pH）
最も酸性の強かった測定値	水素イオン濃度（pH）
最も酸性の弱かった測定値	水素イオン濃度（pH）

イ 経年水素イオン濃度（pH）測定結果

	20年度	21年度	22年度	23年度
市庁舎屋上	4.9	5.0	5.1	5.2

ウ 神奈川県による水素イオン濃度（pH）測定結果（かながわ環境白書より）

神奈川県では、環境省の「湿性沈着モニタリング手引書」に基づき、県内6市の協力を得て雨水を採取し、水素イオン濃度（pH）などを測定し、酸性雨の実態調査を行っています。

地点	20年度	21年度	22年度	23年度
川崎市川崎区	4.7	4.8	5.0	4.8
横須賀市	4.6	4.6	不参加	不参加
相模原市	4.6	4.7	4.8	不参加
平塚市	4.7	4.7	4.9	4.9
小田原市	4.6	4.6	4.5	4.8
藤沢市	4.4	4.6	5.0	4.8

※ 神奈川県の共同調査に係る水素イオン濃度（pH）の年間平均値は、雨水を1週間サンプリングした際の期間降水量で重み付けをしています。

鎌倉市で行っている簡易測定データとは測定方法が異なるため単純に比較は出来ません。

第3章 公害の現況と対策 II 水質

(1) 環境基準

ア 人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値
カドミウム	0.003mg/L以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01mg/L以下
六価クロム	0.05mg/L以下
砒素	0.01mg/L以下
総水銀	0.0005mg/L以下
アルキル水銀	検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02mg/L以下
四塩化炭素	0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下
トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下

項目	基準値
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下
チウラム	0.006mg/L以下
シマジン	0.003mg/L以下
チオベンカルブ	0.02mg/L以下
ベンゼン	0.01mg/L以下
セレン	0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下
ふっ素	0.8mg/L以下
ほう素	1mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下

備考

- (i) 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
- (ii) 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

イ 生活環境の保全に関する環境基準<河川> (湖沼を除く)

(ア)

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	生物化学的酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
A A	水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN/100mL以下
A	水道2級 水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100mL以下
B	水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5,000MPN/100mL以下
C	水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	—
D	工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	—

備考

- (i) 水素イオン濃度 (pH) …溶液の酸性、アルカリ性を示す尺度。7が中性で、0に近づくほど酸性が強く、14に近づくほどアルカリ性が強い。
 生物化学的酸素要求量 (BOD) …水の汚れを示す指標。高いほど汚れが大きい。
 浮遊物質 (SS) …水中で浮遊している固形物質。高いほど汚れが大きい。
 溶存酸素量 (DO) …水中に溶け込んでいる酸素の量。一般に汚れが大きいと値が小さくなる。
- (ii) 基準値は、日間平均値とする (湖沼、海域もこれに準ずる)。
- (iii) 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする (湖沼もこれに準ずる)。

用語の説明

- (i) 自然環境保全…自然探勝等の環境保全
- (ii) 水道1級…ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級…沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級…前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- (iii) 水産1級…ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級…サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物及び水産3級の水産生物用
 水産3級…コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- (iv) 工業用水1級…沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級…薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級…特殊の浄水操作を行うもの
- (v) 環境保全…国民の日常生活 (沿岸の遊歩等を含む。) において不快感を生じない限度

(イ)

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全亜鉛	ノニルフェノール
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下
生物B	コイ、フナ等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下
生物特B	生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場 (繁殖場) 又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下

平成15年11月5日付け環境省告示第123号により追加

備考

- (i) 基準値は、日間平均値とする (湖沼、海域もこれに準ずる)。

(ウ)

環境基準	
滑川・神戸川 (B類型)	3mg/L以下 (生物化学的酸素要求量(BOD) 75%水質値)
境川水域 (D類型)	8mg/L以下 (生物化学的酸素要求量(BOD) 75%水質値)

平成13年10月23日付け神奈川県告示第664号により滑川はB類型 (直ちに達成)、神戸川はB類型 (5年以内で可及的速やかに達成) となった。

ウ 生活環境の保全に関する環境基準<海域>

(ア)

類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級 水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	2mg/L以下	7.5mg/L以上	1,000MPN/100ml以下	検出されないこと。
B	水産2級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	3mg/L以下	5mg/L以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0以上8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上	—	—

用語の説明

- (i) 自然環境保全…自然探勝等の環境保全
- (ii) 水産1級…マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水産2級…ボラ、ノリ等の水産生物用
- (iii) 環境保全…国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(イ)

類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値	
		全 亜 鉛	ノニルフェノール
生物A	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下

平成15年11月5日付け環境省告示第123号により追加

(ウ)

環境基準	
由比ヶ浜沖・七里ヶ浜沖（全層）（A類型）	2mg/L以下（化学的酸素要求量(COD) 75%水質値）

(2) 河川水質調査

河川の水質の状況を把握するため、市内の主要な河川について、平成22年度に4回の水質調査を実施しました。なお、水質の改善がみられた豆腐川、稲瀬川、極楽寺川、音無川、行合川は13年度から対象外としています。また、県管理で県による水質測定を実施している滑川、神戸川についても16年度から対象外とし、県の測定値を記載しています。

そのほか、毎月1回河川パトロールを実施し、河川水質の監視を行っています。

ア 各物質経年変化

(ア) 生物化学的酸素要求量（BOD）75%水質値経年変化（単位：mg/L）

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	1.6	1.1	1.4	1.1	1.3	3以下
神戸川	1.6	1.2	1.2	1.1	1.2	3以下
大塚川	4.3	3.4	2.1	1.9	1.4	8以下
新川	1.5	1.5	1.0	2.2	1.4	8以下
梶原川	1.5	0.9	1.1	1.8	0.7	8以下
町屋川	2.0	1.7	1.2	2.7	0.8	8以下
山崎川	2.4	2.8	2.1	1.9	2.3	8以下
小袋谷川	5.2	2.4	2.2	3.8	2.4	8以下
砂押川	4.0	3.9	4.9	2.8	6.8	8以下
玉縄雨水幹線	3.8	4.3	3.5	2.3	1.3	8以下

(イ) 浮遊物質（SS）年平均値経年変化（単位：mg/L）

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	5	4	7	4	4	25以下
神戸川	4	3	3	4	3	25以下
大塚川	2	3	3	2	2	100以下
新川	3	5	18	2	4	100以下
梶原川	1	2	7	2	2	100以下
町屋川	1	2	4	1	2	100以下
山崎川	3	2	4	4	4	100以下
小袋谷川	4	2	3	2	3	100以下
砂押川	6	2	4	3	8	100以下
玉縄雨水幹線	3	2	9	2	2	100以下

(ウ) 溶存酸素量（DO）年平均値経年変化（単位：mg/L）

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	8.3	8.7	8.5	9.4	8.5	5以上
神戸川	8.5	9.2	8.7	9.5	8.6	5以上
大塚川	7.2	6	6.5	10.9	7.8	2以上
新川	11.3	10.7	10.9	11.7	11.2	2以上
梶原川	10.8	9.4	9.7	12.0	10.4	2以上
町屋川	9.6	8.7	9.0	10.9	9.3	2以上
山崎川	8.6	7.8	7.8	8.6	8.0	2以上
小袋谷川	9	8.3	8.1	9.6	8.1	2以上
砂押川	10	9.4	8.9	12.2	8.5	2以上
玉縄雨水幹線	8.1	8.5	7.7	8.9	7.5	2以上

(I) 全窒素年平均値経年変化 (単位: mg/L)

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	2.5	1.5	1.3	1.5	1.4	—
神戸川	2.8	1.7	1.6	1.6	1.5	—
大塚川	3.2	2.8	2.4	2.3	2.4	—
新川	1.5	1.7	1.8	1.6	1.4	—
梶原川	1.1	1.2	1.4	1.3	0.96	—
町屋川	3.0	2.0	2.3	1.7	1.6	—
山崎川	8.0	9.0	14	11	11	—
小袋谷川	1.9	2.1	2.1	1.7	1.9	—
砂押川	2.3	2.1	1.9	1.7	1.8	—
玉縄雨水幹線	2.8	2.8	2.2	2.3	2.4	—

(オ) 陰イオン界面活性剤年平均値経年変化 (単位: mg/L)

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	—
神戸川	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	—
大塚川	0.12	0.16	0.07	<0.03	0.06	—
新川	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—
梶原川	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—
町屋川	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—
山崎川	0.02	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	—
小袋谷川	0.18	0.03	0.03	<0.03	0.05	—
砂押川	0.06	0.04	0.04	<0.03	0.05	—
玉縄雨水幹線	0.11	0.23	0.23	<0.03	0.06	—

(カ) 全磷年平均値経年変化 (単位: mg/L)

河川名	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	環境基準
滑川	0.30	0.27	0.25	0.25	0.27	—
神戸川	0.18	0.15	0.14	0.13	0.15	—
大塚川	0.23	0.27	0.20	0.16	0.21	—
新川	0.16	0.22	0.16	0.14	0.15	—
梶原川	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	—
町屋川	0.18	0.16	0.10	0.13	0.14	—
山崎川	1.3	1.5	1.7	1.8	2.8	—
小袋谷川	0.25	0.27	0.23	0.21	0.26	—
砂押川	0.19	0.19	0.16	0.13	0.19	—
玉縄雨水幹線	0.33	0.54	0.38	0.38	0.51	—

平成23年度河川水質調査結果表

大塚川

(調査地点：村山橋)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H23.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	11:16	11:00	10:43	10:51			
気温 (°C)	14.5	28.0	20.2	8.7			観測項目
水温 (°C)	13.5	20.7	14.9	5.9			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 +	30 +	30 +	30 +			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	1.4	1.3	1.3	1.7	1.4	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.10	<0.05	<0.05	0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	2.6	1.4	1.1	0.7	1.5(1.4)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	3.9	3.7	3.3	3.1	3.5		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	2	2	2	2	2	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.2	6.2	7.8	9.0	7.8	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	46000	23000	49000	49000	42000		
全窒素 (mg/L)	2.6	2.1	2.1	2.8	2.4		
全燐 (mg/L)	0.21	0.19	0.19	0.23	0.21		
n-ヘキササン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.40	0.08	0.33	0.65	0.37		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.04	<0.03	0.07	0.10	0.06		その他の項目
燐酸態燐 (mg/L)	0.15	0.16	0.13	0.16	0.15		
塩化物イオン (mg/L)	19	17	21	20	19		
電気伝導率 (mS/m)	45	42	66	45	50		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

新川

(調査地点：梶原橋)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H23.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	11:07	10:47	10:30	10:39			
気温 (°C)	15.7	28.9	19.4	8.9			観測項目
水温 (°C)	14.2	21.6	14.2	5.0			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.99	0.76	0.90	1.0	0.91	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	8.2	8.1	8.0	8.3	8.2	適	生活環境項目
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	1.1	1.5	0.2	1.4	1.1(1.4)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	4.0	4.1	3.0	2.3	3.4		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	5	3	2	6	4	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	12.4	9.3	9.9	13.3	11.2	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	49000	4900	4900	4600	16000		
全窒素 (mg/L)	1.8	1.3	1.2	1.4	1.4		
全リン (mg/L)	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	<0.04	0.05	<0.04	0.04		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
磷酸態リン (mg/L)	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11		
塩化物イオン (mg/L)	18	19	18	18	18		
電気伝導率 (mS/m)	40	40	42	42	41		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

梶原川

(調査地点：中外製薬脇)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	10:45	10:35	10:20	10:30			
気温 (°C)	15.7	28.5	19.5	8.8			観測項目
水温 (°C)	14.4	21.8	15.5	5.9			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.55	0.54	0.58	0.54	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.6	7.7	8.0	7.8	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	0.8	0.7	0.3	0.8	0.7 (0.7)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	3.2	3.6	2.8	2.8	3.1		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	2	2	2	2	2	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	12.6	7.2	9.0	12.9	10.4	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	7900	33000	17000	11000	17000		
全窒素 (mg/L)	0.99	0.99	0.87	0.97	0.96		
全燐 (mg/L)	0.10	0.15	0.16	0.10	0.13		
n-ヘキササン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	0.05	0.06	0.06	0.05		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		その他の項目
燐酸態燐 (mg/L)	0.053	0.090	0.083	0.047	0.073		
塩化物イオン (mg/L)	23	24	21	19	22		
電気伝導率 (mS/m)	46	46	47	49	47		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

町屋川

(調査地点：ダイヤハイツ裏)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	10:35	10:20	10:09	10:15			
気温 (°C)	15.5	28.3	19.9	8.4			観測項目
水温 (°C)	15.0	22.5	15.9	5.9			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.90	1.0	0.92	1.0	0.96	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.9	7.8	7.9	8.1	7.9	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	0.7	0.8	0.3	1.5	0.8(0.8)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	5.8	3.7	2.9	2.4	3.7		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	1	1	1	5	2	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	9.5	6.7	9.1	11.8	9.3	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	4300	11000	7900	940	6000		
全窒素 (mg/L)	1.5	1.8	1.3	1.6	1.6		
全燐 (mg/L)	0.11	0.14	0.15	0.14	0.14		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.18	0.13	0.14	0.16	0.15		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
燐酸態燐 (mg/L)	0.092	0.12	0.12	0.097	0.11		
塩化物イオン (mg/L)	45	21	24	26	29		
電気伝導率 (mS/m)	49	36	44	42	43		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

山崎川

(調査地点：菱電湘南エレクトロニクス(株)裏)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	10:20	10:08	9:48	10:00			
気温 (°C)	14.3	27.0	18.8	8.4			観測項目
水温 (°C)	19.4	25.4	20.4	13.8			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	9.5	6.3	8.1	8.6	8.1	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.0	6.9	7.0	7.2	7.0	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	2.2	2.3	1.8	3.5	2.5(2.3)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	8.3	8.8	7.2	9.8	8.5		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	4	3	3	6	4	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.2	7.6	7.7	8.3	8.0	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	79	84	33	31	57		
全窒素 (mg/L)	12	9.3	9.9	11	11		
全燐 (mg/L)	2.2	3.4	2.9	2.8	2.8		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.11	0.16	0.14	0.18	0.15		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03		その他の項目
燐酸態燐 (mg/L)	2.0	3.1	2.7	2.5	2.6		
塩化物イオン (mg/L)	47	51	46	48	48		
電気伝導率 (mS/m)	43	41	43	45	43		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

小袋谷川

(調査地点：大船橋)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	9:39	9:31	9:17	9:23			
気温 (°C)	12.3	26.6	19.6	7.5			観測項目
水温 (°C)	12.9	22.2	15.5	6			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.96	0.87	1.0	1.2	1.0	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	2.4	3.4	1.5	1.9	2.3(2.4)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	3.6	6.0	4.1	3.0	4.2		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	2	6	2	2	3	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	8.6	6.7	7.7	9.4	8.1	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	70000	330000	79000	79000	140000		
全窒素 (mg/L)	2.1	1.9	1.5	2.0	1.9		
全リン (mg/L)	0.22	0.30	0.26	0.24	0.26		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.24	0.20	0.19	0.30	0.23		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.04	0.07	0.06	0.04	0.05		
磷酸態リン (mg/L)	0.18	0.22	0.22	0.20	0.21		
塩化物イオン (mg/L)	18	15	17	15	16		
電気伝導率 (mS/m)	33	32	34	32	33		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

砂押川

(調査地点：日通(株)大船営業所脇)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	9:26	9:19	9:10	9:15			
気温 (°C)	11.3	27.4	19.2	7.4			観測項目
水温 (°C)	13.6	25.6	15.1	5.7			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.66	0.65	0.98	0.81	0.78	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.030	適	
水素イオン濃度 (pH)	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	適	生活環境項目
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	8.0	6.8	2.4	5.9	5.8(6.8)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	6.1	7.8	3.3	4.6	5.5		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	8	15	3	6	8	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	9.5	6.4	8.8	9.2	8.5	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	110000	1700000	790000	79000	670000		
全窒素 (mg/L)	1.7	2.3	1.5	1.8	1.8		
全燐 (mg/L)	0.12	0.30	0.16	0.16	0.19		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.17	0.45	0.14	0.17	0.23		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.06	0.04	0.06	0.04	0.05		その他の項目
燐酸態燐 (mg/L)	0.040	0.15	0.10	0.072	0.09		
塩化物イオン (mg/L)	15	16	18	15	16		
電気伝導率 (mS/m)	59	61	56	60	59		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

平成23年度河川水質調査結果表

玉縄雨水幹線

(調査地点：フラワーセンター脇)

環境基準：境川流域D類型

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	平均値	適否	
採水月日	H24.4.21	H23.7.28	H23.10.20	H24.1.19			
採水時間	9:51	9:45	9:31	9:34			
気温 (°C)	13.1	28.2	18.7	8.0			観測項目
水温 (°C)	14.6	22.0	17.4	8.6			
外観	無色	無色	無色	無色			
透視度 (cm)	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺	30 ⁺			
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭			
硝酸性窒素 (mg/L)	1.4	1.1	1.0	2.0	1.4	適	
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05	0.09	<0.05	<0.05	<0.05	適	
水素イオン濃度 (pH)	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	適	生活環境項目
生物学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	3.5	1.3	0.9	1.1	1.7(1.3)	適	
化学的酸素要求量 (COD) (mg/L)	5.8	5.5	4.0	4.6	5.0		
浮遊物質 (SS) (mg/L)	4	1	1	1	2	適	
溶存酸素量 (DO) (mg/L)	7.5	6.7	7.9	8.0	7.5	適	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	28000	4900	22000	700	14000		
全窒素 (mg/L)	2.7	3.1	1.3	2.6	2.4		
全リン (mg/L)	0.44	0.51	0.40	0.67	0.51		
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.20	0.13	0.09	0.08	0.13		
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.11	0.06	0.07	<0.03	0.06		
磷酸態リン (mg/L)	0.38	0.48	0.37	0.61	0.46		
塩化物イオン (mg/L)	15	14	14	17	15		
電気伝導率 (mS/m)	39	41	43	45	42		

注()数字は75%水質値を表示

平均値を算出する場合、定量下限値以下はその値の1/2の値として算出した。

(3) 神奈川県による水質測定結果 (年間平均値)

ア 河川 (滑川・神戸川)

項目	河川名		項目	河川名	
	滑川 (滑川橋)	神戸川 (神戸橋)		滑川 (滑川橋)	神戸川 (神戸橋)
気温(°C)	17.1	16.7	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006	<0.0006
水温(°C)	17.4	16.5	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.002	<0.002
透視度(cm)	93.7	97.0	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005	<0.0005
流量(m ³ /s)	0.29	0.05	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002	<0.0002
水素イオン濃度(pH)	8.1	8.1	チウラム(mg/L)	<0.0006	<0.0006
生物学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	1.1	1.1	シマジン(mg/L)	<0.0003	<0.0003
生物学的酸素要求量(BOD)(75%値)(mg/L)	1.3	1.2	チオベンカルブ(mg/L)	<0.002	<0.002
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	3.8	4.1	ベンゼン(mg/L)	<0.001	<0.001
化学的酸素要求量(COD)(75%値)(mg/L)	4.3	4.5	セレン(mg/L)	<0.002	<0.002
浮遊物質(SS)(mg/L)	4	3	フェノール類(mg/L)	<0.005	<0.005
溶存酸素量(DO)(mg/L)	8.5	8.6	銅(mg/L)	<0.01	0.01
大腸菌群数(MPN/100ml)	2.2E+04	2.4E+04	全亜鉛(mg/L)	0.009	0.008
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	<0.5	<0.5	溶解性鉄(mg/L)	0.07	0.11
カドミウム(mg/L)	<0.001	<0.001	溶解性マンガン(mg/L)	0.04	0.04
全シアン(mg/L)	ND	ND	有機リン化合物(EPN)(mg/L)	<0.0006	<0.0006
鉛(mg/L)	<0.005	<0.005	総クロム(mg/L)	<0.02	<0.02
六価クロム(mg/L)	<0.02	<0.02	ふっ素(mg/L)	---	0.11
砒素(mg/L)	<0.005	<0.005	ほう素(mg/L)	---	0.07
総水銀(mg/L)	<0.0005	<0.0005	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005
アルキル水銀(mg/L)	---	---	ニッケル(mg/L)	<0.008	<0.008
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/L)	ND	ND	全燐(mg/L)	0.27	0.15
ジクロロメタン(mg/L)	<0.002	<0.002	磷酸態燐(mg/L)	0.24	0.11
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002	<0.0002	全窒素(mg/L)	1.4	1.5
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004	<0.0004	アンモニア性窒素(mg/L)	0.06	0.07
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.01	<0.01	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素(mg/L)	1.2	1.2
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004	<0.004	塩化物イオン(mg/L)	3900	750
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005	<0.0005	陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.03	<0.03
			電気伝導率(mS/m)	690	210

イ 海域（由比ヶ浜沖・七里ヶ浜沖）

(ア) 全層

項 目	海 域 名		項 目	海 域 名	
	由比ヶ浜沖 (全層)	七里ヶ浜沖 (全層)		由比ヶ浜沖 (全層)	七里ヶ浜沖 (全層)
気温(°C)	17.8	18.1	トリクロロエチレン(mg/L)	<0.002	<0.002
水温(°C)	19.7	19.7	テトラクロロエチレン(mg/L)	<0.0005	<0.0005
透明度(m)	9.1	8.7	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)	<0.0002	<0.0002
水素イオン濃度(pH)	8.3	8.3	チウラム(mg/L)	<0.0006	<0.0006
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.5	1.5	シマジン(mg/L)	<0.0003	<0.0003
化学的酸素要求量(COD)(75%値)(mg/L)	1.6	2.1	チオベンカルブ(mg/L)	<0.002	<0.002
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.2	7.3	ベンゼン(mg/L)	<0.001	<0.001
大腸菌群数(MPN/100ml)	5.8E+01	1.2E+01	セレン(mg/L)	<0.002	<0.002
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	ND	ND	ふっ素(mg/L)	---	---
カドミウム(mg/L)	<0.001	<0.001	ほう素(mg/L)	---	---
全シアン(mg/L)	ND	ND	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005
鉛(mg/L)	<0.005	<0.005	フェノール類(mg/L)	<0.005	---
六価クロム(mg/L)	<0.02	<0.02	銅(mg/L)	<0.01	---
砒素(mg/L)	<0.005	<0.005	全亜鉛(mg/L)	0.002	0.002
総水銀(mg/L)	<0.0005	<0.0005	溶解性鉄(mg/L)	<0.02	---
アルキル水銀(mg/L)	---	---	溶解性マンガン(mg/L)	<0.01	---
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/L)	ND	---	有機リン化合物(EPN)(mg/L)	<0.0006	---
ジクロロメタン(mg/L)	<0.002	<0.002	総クロム(mg/L)	---	---
四塩化炭素(mg/L)	<0.0002	<0.0002	ニッケル(mg/L)	<0.008	---
1,2-ジクロロエタン(mg/L)	<0.0004	<0.0004	全磷(mg/L)	0.019	0.020
1,1-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.01	<0.01	磷酸態磷(mg/L)	0.007	0.007
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)	<0.004	<0.004	全窒素(mg/L)	0.22	0.22
1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0005	<0.0005	アンモニア性窒素(mg/L)	0.04	0.04
1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)	<0.0006	<0.0006	亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素(mg/L)	0.12	0.11
			塩分濃度(%)	33.97	33.92

(イ) 上層

項 目	海 域 名	
	由比ヶ浜沖	七里ヶ浜沖
	(上層)	(上層)
水温(℃)	20.4	20.4
水素イオン濃度(pH)	8.3	8.3
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.6	1.7
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.3	7.5
大腸菌群数(MPN/100ml)	5.8E+01	1.2E+01
n-ヘキサン抽出物質(mg/L)	ND	ND
全窒素(mg/L)	0.21	0.22
全燐(mg/L)	0.018	0.020
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.05	<0.05
硝酸性窒素(mg/L)	0.07	0.06
アンモニア性窒素(mg/L)	0.04	0.04
磷酸態燐(mg/L)	0.006	0.006
塩分濃度(‰)	33.78	33.74
陰イオン界面活性剤(mg/L)	<0.03	---
クロロフィルa (μg/l)	1.6	2.7

(ウ) 下層

項 目	海 域 名	
	由比ヶ浜沖	七里ヶ浜沖
	(下層)	(下層)
水温(℃)	19.0	19.0
水素イオン濃度(pH)	8.3	8.3
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	1.3	1.3
溶存酸素量(DO)(mg/L)	7.1	7.1
全窒素(mg/L)	0.22	0.22
全燐(mg/L)	0.019	0.019
亜硝酸性窒素(mg/L)	<0.05	<0.05
硝酸性窒素(mg/L)	0.07	0.07
アンモニア性窒素(mg/L)	<0.04	0.04
磷酸態燐(mg/L)	0.009	0.008
塩分濃度(‰)	34.17	34.10

第3章 公害の現況と対策 Ⅲ化学物質

(1) 環境基準

ア ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気汚染に係る環境基準

物質	環境基準	測定方法
ベンゼン	一年平均値が $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
トリクロロエチレン	一年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
テトラクロロエチレン	一年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法
ジクロロメタン	一年平均値が $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること	キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

イ ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準

媒体	基準値	測定方法
大気	$0.6\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$ 以下	ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
水質	$1\text{pg-TEQ}/\text{L}$ 以下	日本工業規格K0312に定める方法
水底の底質	$150\text{pg-TEQ}/\text{g}$ 以下	水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
土壌	$1,000\text{pg-TEQ}/\text{g}$ 以下	土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

備考

- 1 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
- 2 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
- 3 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が $250\text{pg-TEQ}/\text{g}$ 以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

(2) 一般環境におけるダイオキシン類等の測定結果

ダイオキシン類の測定は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行により、神奈川県が常時監視等を実施しています。市では、鎌倉市役所本庁舎屋上において有害大気汚染物質の調査を実施しました。それらの結果は、全てにおいて環境基準を満足した値でした。

ア 大気（県測定）（単位：pg-TEQ/m³）

鎌倉市役所本庁舎屋上	夏季	冬季	平均値	環境基準
ダイオキシン類	0.025	0.025	0.025	0.6以下

イ 大気（市測定）（単位：mg/m³）

鎌倉市役所本庁舎屋上	5月	8月	11月	2月	平均値	環境基準
ベンゼン	0.0009	0.0005	0.0012	0.0015	0.0010	0.003以下
トリクロロエチレン	0.0002	<0.0001	0.0005	0.0007	0.0004	0.2以下
テトラクロロエチレン	0.0001	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.2以下
ジクロロメタン	0.0012	0.0008	0.0009	0.0022	0.0013	0.15以下

ウ 河川水質（県測定）（単位：pg-TEQ/L）

採取河川	滑川	神戸川	環境基準
ダイオキシン類	0.070	0.13	1以下

エ 河川底質（県測定）（単位：pg-TEQ/g）

採取河川	滑川	神戸川	環境基準
ダイオキシン類	0.52	1.2	150以下

オ 地下水水質（県測定）（単位：pg-TEQ/L）

採取地点	鎌倉市小袋谷	環境基準
ダイオキシン類	0.045	1以下

カ 海域水質（県測定）（単位：pg-TEQ/L）

採取海域	由比ヶ浜沖	環境基準
ダイオキシン類	—	1以下

キ 海域底質（県測定）（単位：pg-TEQ/g）

採取海域	由比ヶ浜沖	環境基準
ダイオキシン類	—	150以下

ク 土壌（県測定）（単位：pg-TEQ/g）

採取地点	鎌倉市七里ガ浜	環境基準
ダイオキシン類	5.1	1000以下

参考

- (i) 1pg（ピコグラム）・・・1兆分の1グラム。
- (ii) TEQ（毒性等量）・・・ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性が強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算した量として評価したものです。TEF（毒性等価係数）はWHO1998を使用。
- (iii) 環境基準・・・人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準。その法的性格は、あくまで行政上の政策目標であり、事業活動等に関し直接に規制数値として働くものではありません。

第3章 公害の現況と対策 IV騒音・振動

(1) 騒音に係る環境基準

ア 道路に面する地域以外（一般地域）の地域（単位：デシベル）

地域の類型	時間の区分	
	昼間	夜間
A A	50以下	40以下
A 及び B	55以下	45以下
C	60以下	50以下

（備考）環境基本法では、騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域を知事が指定することとなっており、指定の状況は次のとおりです。

(7) 地域の類型該当地域

A A：療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域（鎌倉市は該当なし）

A：第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

B：第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域

C：近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域

(イ) 時間の区分

昼間：午前6時から午後10時まで

夜間：午後10時から翌日の午前6時まで

(ウ) 騒音の評価手法

等価騒音レベルにより評価しました。

イ 道路に面する地域（単位：デシベル）

地域の区分	時間の区分	
	昼間	夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60以下	55以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域	65以下	60以下

（備考）車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいいます。

この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりです。

時間の区分	
昼間	夜間
70以下	65以下

（備考）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては45デシベル以下、夜にあっては40デシベル以下）によることができます。

(2) 自動車騒音及び道路交通振動の要請限度
 ア 騒音
 騒音規制法に基づく自動車騒音の限度

(単位：デシベル)

区域の区分	時間の区分	
	昼間	夜間
a 区域及び b 区域のうち1車線を有する道路に面する区域	65	55
a 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	70	65
b 区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及び c 区域のうち車線を有する道路に面する区域	75	70

(備考) 騒音規制法の規定に基づく省令により、区域の区分を知事が定めることになっており、区分の状況は次のとおりです。

(i) 区域の区分

a 区域：専ら住居の用に供される区域

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

b 区域：主として住居の用に供される区域

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域

c 区域：相当数の住居と併せ商業、工業等の用に供される区域

近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域

(ii) 時間の区分

昼間：午前6時から午後10時まで

夜間：午後10時から翌日の午前6時まで

(iii) 上記に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度は、以下のとおりです。

(単位：デシベル)

昼間	夜間
75	70

イ 振動

振動規制法に基づく道路交通振動の限度

(単位：デシベル)

区域の区分	時間の区分	
	昼間	夜間
第1種区域	65	60
第2種区域	70	65

(備考) 振動規制法施行規則別表2の規定に基づき、区域及び時間の区分を知事が定めることになっており、区分の状況は次のとおりです。

(i) 区域の区分

第1種区域：第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 市街化調整区域

第2種区域：近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域

(ii) 時間の区分

昼間：午前8時から午後7時まで

夜間：午後7時から翌日の午前8時まで

(3) 事業所に係る騒音及び振動の規制基準（神奈川県生活環境の保全等に関する条例）

ア 騒音の規制基準（施行規則別表第11）

（単位：デシベル）

地域の区分	午前8時から 午後6時まで	午前6時から午前8時まで 及び 午後6時から午後11時まで	午後11時から 午前6時まで
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	50	45	40
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域	55	50	45
近隣商業地域 商業地域 準工業地域	65	60	50
工業地域	70	65	55
工業専用地域	75	75	65
その他の地域	55	50	45

（注）この基準は建設工事に伴って発生する騒音については適用されません。

イ 振動の規制基準（施行規則別表第12）

（単位：デシベル）

地域の区分	午前8時から午後7時まで	午後7時から午前8時まで
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域	60	55
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域	65	55
近隣商業地域 商業地域 準工業地域	65	60
工業地域	70	60
工業専用地域	70	65
その他の地域	65	55

（注）この基準は建設工事に伴って発生する振動については適用されません。

(4) 道路交通騒音調査

本市では、住居系地域を中心に道路面12地点（背後地を含めると24地点）で道路交通騒音調査を行っています。平成23年度は道路面6地点（背後地を含めると12地点）で調査を行いました。

ア 調査期間

平成23年11月28日・平成23年11月29日・平成23年12月5日・平成24年3月12日

イ 調査場所

道路に面する地域6地点・背後地6地点

ウ 調査方法

騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令、環境基準の評価マニュアル及び日本工業規格Z8731を本市の道路交通騒音環境の実態に応じて準用しました。評価の基準には要請限度及び環境基準を用いて等価騒音レベルにより評価しました。

(ア) 測定時間

昼間：午前6時から午後10時までの間で1地点につき2回測定

夜間：午後10時から翌日の午前6時までの間で1地点につき1回測定

(イ) 測定機器

普通騒音計（リオンNL-04）

騒音計用プリンター（リオンDPU-414）

(I) 測定方法

道路交通に伴い発生する騒音を対象として、1回10分間の等価騒音レベルの測定を実施しました。

(オ) 交通量等の計測

騒音の測定と同時に、マイクロホン前を通過する自動車の1回5分間の交通条件を計測しました。

エ 調査結果

平成23年度の調査では、道路に面する地域において、昼間の要請限度は83%、環境基準は50%の達成率でした。夜間は要請限度の達成率は50%、環境基準は全て基準値を超えていました。

また、背後地の環境基準の達成率は昼間83%、夜間については全て基準値を超えていました。

要請限度及び環境基準の達成状況で見ると、同様の地点を調査した平成20年度と比較すると昼間の要請限度は83%と現状維持、夜間の要請限度については83%から50%へと下回る結果となりました。

また、環境基準については昼間は50%で現状維持、夜間は50%から全て基準値を超える結果となりました。

一方、背後地における環境基準の達成状況は、昼間は83%と現状維持、夜間は50%から全て基準値を超えました。背後地の騒音調査は、道路に直接面していない2列目以降の住居等が暴露される騒音レベルを把握するために行います。今回の背後地の調査は道路端から概ね20～50メートル離れた住居系地域としました。背後地の騒音環境については、当市は道幅が狭いなど都市の形成上、道路交通騒音に対する沿道対策等が進んでいない点が上げられます。道路に面する地域の環境基準の達成率が向上するためには、従来型の沿道対策と同時に、車両単体の低公害化や交通環境政策の一層の進展が望まれます。

オ 23年度各調査地点時間別調査結果表

(ア) 幹線交通を担う道路に近接する区域の調査結果

調査地点No.1		一般県道204号 金沢鎌倉線 (浄明寺3-7-43)							第一種中高層住居専用地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	9:34	9:45	65.1	53.5	5	59	3	67	33	11/28
	10:50	11:05	66.7	44.7	3	34	2	39	40	
	昼間平均		65.9	49.1	4	46.5	2.5	53	37	
夜	22:00	22:10	65.9	55.8	11	52	3	66	65	12/9

調査地点No.4		主要地方道21号 横浜鎌倉線 (山ノ内153)							第一種中高層住居専用地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	9:00	9:11	71.5	49.5	4	63	7	74	40	12/5
	11:30	11:40	71.0	48.3	1	56	17	74	29	
	昼間平均		71.3	48.9	2.5	59.5	12	74	35	
夜	22:25	22:35	70.9	46.9	0	24	7	31	37	12/9

調査地点No.5		主要地方道21号横浜鎌倉線 (岩瀬1-14-20)							第一種住居地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	9:40	9:50	69.8	50.6	9	50	4	63	21	3/12
	11:35	11:46	69.1	48.7	7	46	8	61	21	
	昼間平均		69.4	50.0	8	48	6	62	21	
夜	22:40	22:50	68.9	45.9	2	24	4	30	43	12/9

調査地点No.6		一般県道301号 大船停車場線 (小袋谷2-14-14)							第二種住居地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	10:05	10:15	64.1	47.5	3	31	0	34	25	3/12
	11:12	11:24	66.2	54.6	4	18	1	23	26	
	昼間平均		65.2	51.1	3.5	24.5	0.5	28.5	26	
夜	23:00	23:10	65.5	47.6	0	24	0	24	22	12/9

(イ) a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域の調査結果

調査地点No.10		市道027-000号線 (佐助1-9-19)							第一種中高層住居専用地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	9:58	10:08	69.5	50.4	5	49	2	56	21	12/5
	11:05	11:15	69.8	49.5	4	48	7	59	19	
	昼間平均		69.7	50.0	4.5	48.5	4.5	57.5	20	
夜	23:53	0:04	67.6	53.0	0	19	1	20	66	12/9

(ウ) b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域の調査結果

調査地点No.12		主要地方道32号 藤沢鎌倉線 (笛田4-2-29)							準住居地域	
時間帯	測定時間		等価騒音レベル (dB)		交通条件 (台)				走行速度 (km/h)	測定日
	開始	終了	道路面	背後地	大型	小型	二輪	合計		
昼	9:30	9:40	67.9	59.2	12	86	11	109	21	12/5
	10:37	10:47	68.9	58.3	8	76	11	95	21	
	昼間平均		68.4	58.8	10	81	11	102	21	
夜	23:22	23:32	67.5	54.2	1	31	0	32	78	12/9

平成23年度道路交通騒音調査は、6地点(背後地を含めると12地点)で測定を実施した。道路面は要請限度及び環境基準により評価し、背後地は環境基準のみで評価した。

【凡例】

- 要請限度を超過した測定値を示す。
- 環境基準を超過した測定値を示す。

5 主要地方道21号 横浜鎌倉線【岩瀬1丁目】			
道路面(一住)	昼間	1回目 69.8db	2回目 69.1db
	夜間		68.9db
背後地(一住)	昼間	50.6db	
	夜間	48.7db	
	夜間	45.9db	

6 一般県道301号 大船停車場線【小袋谷2丁目】			
道路面(二住)	昼間	1回目 64.1db	2回目 66.2db
	夜間		65.5db
背後地(二住)	昼間	47.5db	
	夜間	54.6db	
	夜間	47.6db	

4 主要地方道21号 横浜鎌倉線【山ノ内153】			
道路面(一中高)	昼間	1回目 71.5db	2回目 71.0db
	夜間		70.9db
背後地(一中高)	昼間	49.5db	
	夜間	48.3db	
	夜間	46.9db	

12 主要地方道32号 藤沢鎌倉線【苗田4丁目】			
道路面(準住)	昼間	1回目 67.9db	2回目 68.9db
	夜間		67.5db
背後地(準住)	昼間	59.2db	
	夜間	58.3db	
	夜間	54.2db	

10 市道027-000号【佐助1丁目】			
道路面(一中高)	昼間	1回目 69.5db	2回目 69.8db
	夜間		67.6db
背後地(一低)	昼間	50.4db	
	夜間	49.5db	
	夜間	53.0db	

1 一般県道204号 金沢鎌倉線【浄明寺3丁目】			
道路面(一中高)	昼間	1回目 65.1db	2回目 66.7db
	夜間		66.9db
背後地(一低)	昼間	53.5db	
	夜間	44.7db	
	夜間	55.8db	

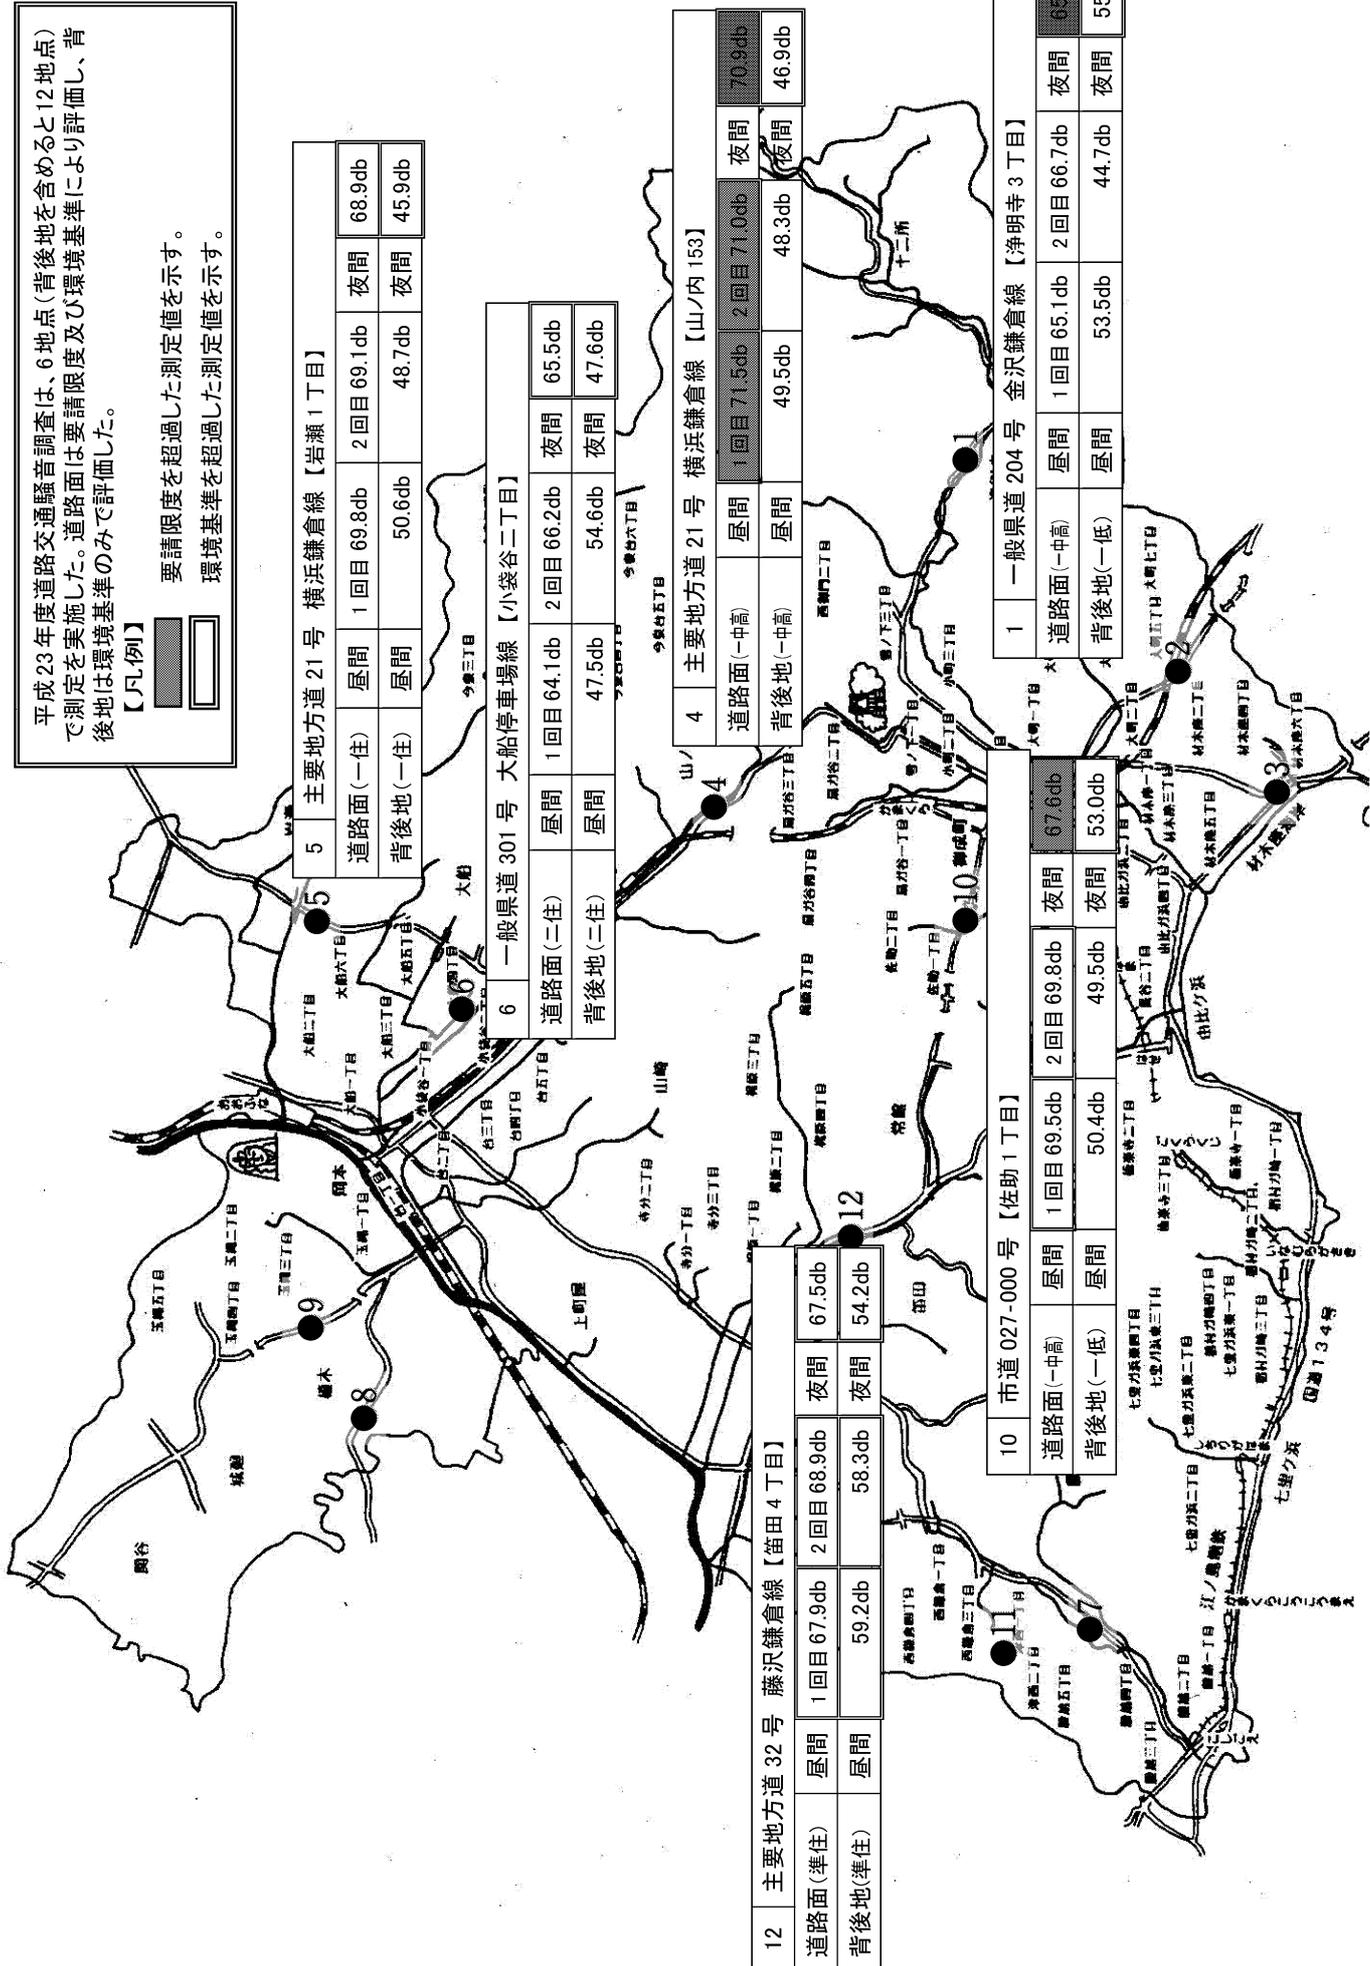


図1 平成23年度 道路交通騒音状況分布図

(5) 環境騒音調査

本市では、市内全域の一般地域における騒音の実態を把握するために、市内の38地点で環境騒音調査を実施しています。このうち平成23年度は19地点で測定を行いました。

ア 調査期間

平成23年11月22日・平成23年11月24日・平成23年11月25日 3日間

イ 測定機器

騒音計（リオンNL-04）

騒音計用プリンター（リオンDPU-414）

ウ 調査方法

日本工業規格Z8731及び環境基準の評価マニュアルを、本市の環境騒音の実態に応じて準用しました。評価の基準には環境基準を用いて、各調査地点及び行政地域ごとの等価騒音レベルにより評価しました。

(ア) 調査時間と回数

昼間：午前6時から午後10時までの間で1地点につき1回測定

夜間：午後10時から翌日の午前6時までの間で1地点につき1回測定

(イ) 測定方法

一般地域の人間活動に伴い発生する騒音を対象として、1地点につき10分間の等価騒音レベル等の測定を、昼間19地点、夜間5地点で実施しました。

(ウ) 支配音源の種類

音源の種類	発生源の概要
1 自動車音	自動車に起因する音
2 自動車以外の道路音	道路空間から発生する上記以外の音（人の話し声、自転車音、子どもの遊び声など）
3 工場、事業所等の音	工場や事業所などに起因する音（商店、駐車場、官公庁、運輸施設、飲食店などから発生する騒音を含む）
4 家庭音	家庭内の生活活動に起因する音（話し声、テレビ・ステレオの音、ペットの鳴き声、家庭機器音など）
5 自然音	虫の声、野鳥の声、木の葉の揺れる音、水音、風音など自然に起因する音
6 特殊音	航空機、鉄道、建設作業などに起因する音
7 その他の音	特定できるが、上記の分類に入らない音
8 不特定音	騒音レベルが低く、特定できない音

エ 調査結果

今年度の昼間の調査では調査地点19地点のすべてが環境基準を満足（達成状況100%）し、高い達成率を示す結果となりました。

また、ほぼ同地点を調査した平成21年度も達成状況は100%でした。

夜間の調査では、昼間の調査結果と同様に、調査地点5地点すべてが環境基準を満足（達成状況100%）していました。

また、ほぼ同地点を調査した平成21年度の達成状況も100%でした。

(i) 一般地域A及びB類型 [専ら住居の用に供される地域(A)・主として住居の用に供される地域(B)] (基準時間帯: 昼)

No.	調査地点	区域 類型	時間率騒音レベル(dB)								等価 騒音 レベル (dB)	環境 基準値 (dB)	環境 基準 適合 否	支配音源の種類
			LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LAeq	LA max	LAeq				
4	二階堂 257-20	鎌倉 A	43.3	40.8	32.5	29.0	28.4	38.7	64.5	38.7	55	○	1、5、6	
5	長谷 5-8-2	鎌倉 A	52.1	49.4	37.0	32.7	32.1	45.2	65.0	45.2	55	○	1、5、6	
6	極楽寺 4-1-7	鎌倉 A	49.0	45.4	36.0	29.9	29.2	48.1	72.2	48.1	55	○	1、2、6、5	
9	山ノ内 304	大船 A	51.6	49.3	41.8	36.1	35.3	46.0	71.7	46.0	55	○	1、5、6	
10	台 5-11-18	大船 A	54.2	52.3	47.9	45.4	44.6	50.3	81.7	50.3	55	○	1、6、7	
13	手広 2-23	深沢 A	52.8	49.7	41.9	37.7	37.1	50.0	78.1	50.0	55	○	1、5	
14	笛田 5-10	深沢 A	53.3	51.6	42.0	38.2	37.7	47.3	65.5	47.3	55	○	1、4、5、6	
17	西鎌倉 2-5-7	腰越 A	53.1	51.1	42.7	34.8	33.6	46.9	69.8	46.9	55	○	1、6、7	
18	七里ガ浜 2-12	腰越 A	50.1	48.7	45.7	43.8	43.4	47.0	70.1	47.0	55	○	5、6	
21	城廻 360隣	玉縄 A	56.4	54.9	50.2	47.0	46.4	52.1	69.1	52.1	55	○	1、3、5、6	
22	岡本 2-18-4	玉縄 B	54.2	52.5	46.9	43.7	43.2	49.8	81.4	49.8	55	○	1、5、6、7	

(ii) 一般地域C類型 [相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域(C)] (基準時間帯: 昼)

No.	調査地点	区域	時間率騒音レベル(dB)								等価 騒音 レベル (dB)	環境 基準値 (dB)	環境 基準 適合 否	支配音源の種類
			LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LAeq	LA max	LAeq				
25	材木座 3-16-22	鎌倉 C	51.3	49.3	41.2	34.3	33.0	45.4	64.0	45.4	60	○	1、5、6、7	
26	材木座 3-3-34	鎌倉 C	61.0	58.1	48.4	40.3	38.9	54.5	79.7	54.5	60	○	1、2、5、6、7	
29	台 2-8-5	大船 C	53.1	51.6	47.2	43.5	42.7	49.0	67.5	49.0	60	○	1、6	
30	岩瀬 1137-1	大船 C	59.1	56.6	50.7	47.7	47.2	54.7	79.7	54.7	60	○	1、5、6、7	
33	笛田 1-6-12	深沢 C	59.7	57.4	51.9	49.1	48.5	54.6	75.8	54.6	60	○	1、5、6、7	
34	山崎 1390-30	深沢 C	51.4	48.8	41.0	37.3	36.6	45.2	73.2	45.2	60	○	1、5、6	
36	腰越 2-10-7	腰越 C	58.8	57.0	53.1	50.0	49.0	54.7	68.7	54.7	60	○	1、5、6、7	
38	岡本 1342	玉縄 C	60.5	58.6	52.8	49.3	48.2	56.2	82.3	56.2	60	○	1、5、6、7	

(iii) 一般地域A及びB類型 [専ら住居の用に供される地域(A)・主として住居の用に供される地域(B)] (基準時間帯: 夜)

No.	調査地点	区域	時間率騒音レベル(dB)								等価騒音レベル(dB)	環境基準値(dB)	環境基準適合	支配音源の種類
			LA5	LA10	LA50	LA90	LA95	LAeq	LA max	LAeq				
6	極楽寺 4-1-7	鎌倉A	39.2	37.4	33.2	31.8	31.5	36.0	71.2	36.0	45	○	1、6	
10	台 5-11-18	大船A	49.8	47.0	40.4	38.5	38.3	44.0	61.7	44.0	45	○	1、6	
14	笛田 5-10	深沢A	45.2	42.8	38.2	35.5	35.1	40.8	60.7	40.8	45	○	1、4、5、6	
17	西鎌倉 2-5-7	腰越A	40.9	39.3	34.7	32.0	31.6	38.0	72.6	38.0	45	○	1、6	
22	岡本 2-18-4	玉縄B	47.4	45.8	40.0	37.8	37.3	42.8	57.0	42.8	45	○	1、4、5、6	

(iv) 行政地域・類型別環境基準達成割合

環境基準類型		A及びB類型					C類型				
行政地域		鎌倉地域	大船地域	深沢地域	腰越地域	玉縄地域	鎌倉地域	大船地域	深沢地域	腰越地域	玉縄地域
調査地点数(カ所)	昼	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1
	夜	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
環境基準超過調査地点数(カ所)	昼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	夜	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
行政地域別環境基準達成割合(%)	昼	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	夜	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
地域類型別環境基準達成割合(%)	昼	100					100				
	夜	100					-				
市域全体環境基準達成割合(%)	昼	100									
	夜	100									

* 行政地域別環境基準達成割合

行政地域毎の調査地点で、環境基準を満足した調査地点数の割合としました。

* 地域類型別環境基準達成割合

地域類型毎の調査地点で、環境基準を満足した調査地点数の割合としました。

* 市域全体環境基準達成割合

市域全体の調査地点で、環境基準を満足した調査地点数の割合としました。



* 平成20年度の夜間調査は、C類型の地域のみで実施しました。

* 支配音源の種類(種類の分類についてはP52を参照)

- 1 自動車音 2 自動車以外の道路音 3 工場・事業所等の音 4 家庭音 5 自然音 6 特殊音
7 その他の音 8 不特定音

※調査地点は当該住所付近で行っています。

平成 23 年度 環境騒音調査結果図

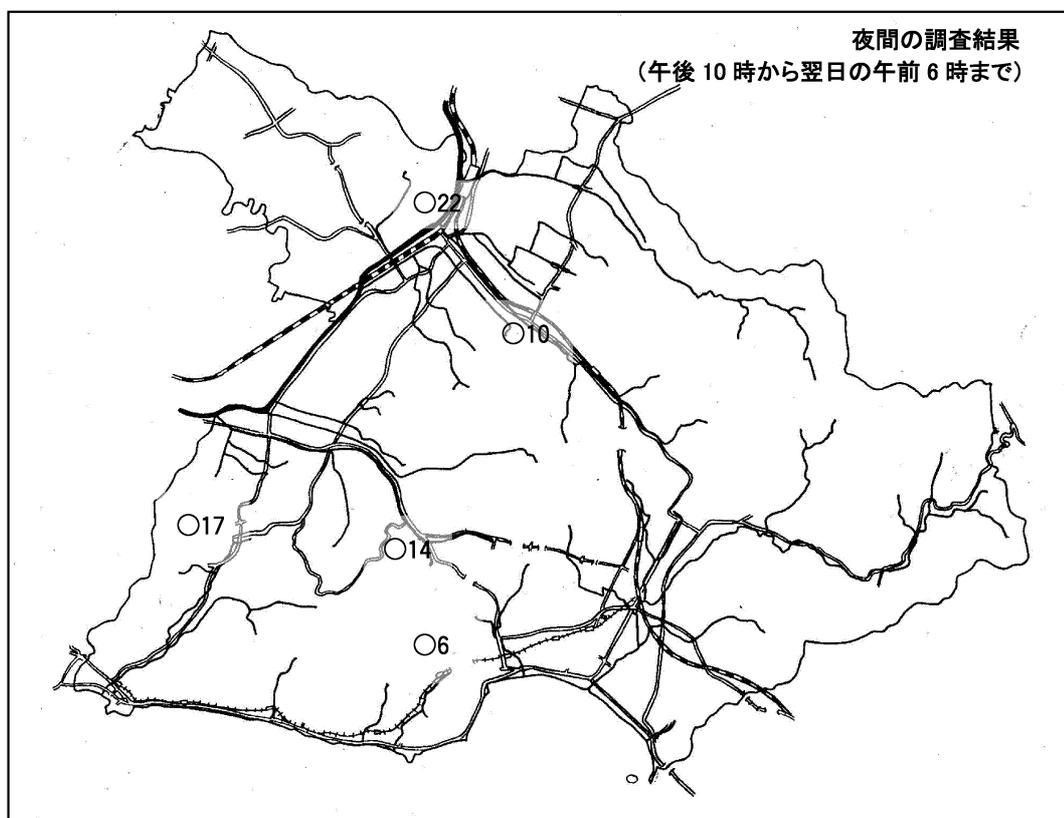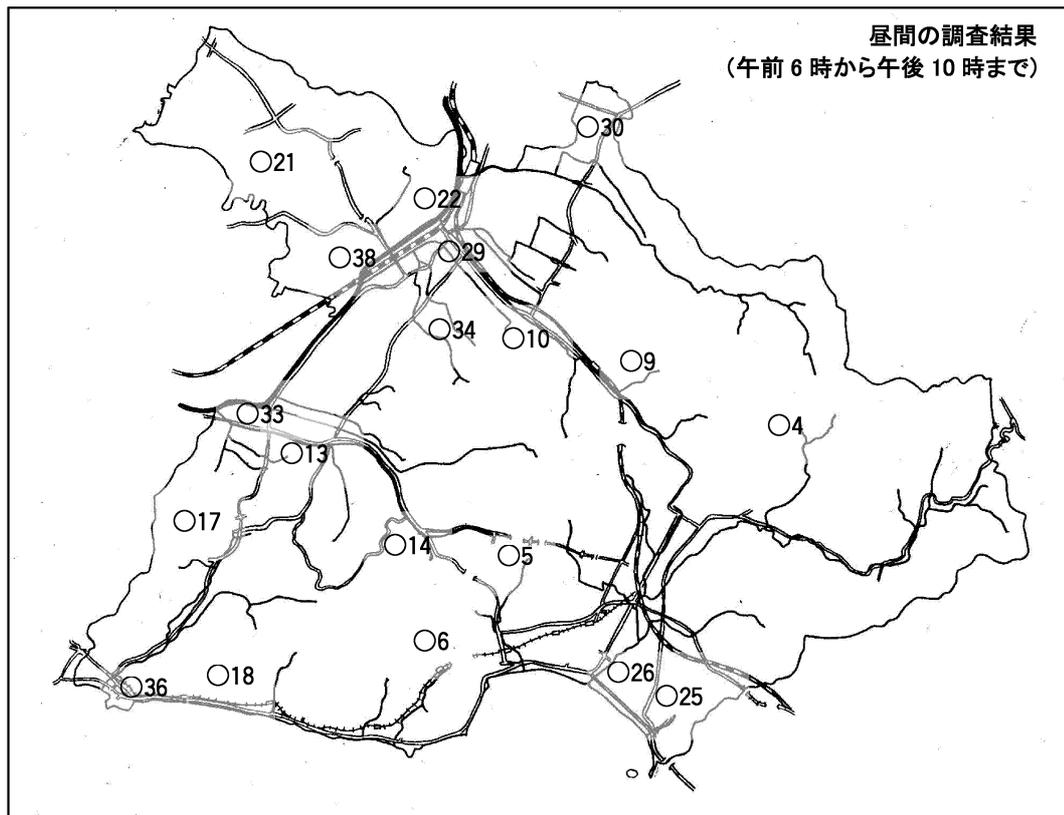

記号の数字は調査地点 No.を示す。
○は環境基準の適合地点を示す。
●は環境基準の不適合地点を示す。

第3章 公害の現況と対策 V 地盤沈下

(1) 地盤沈下調査

地盤沈下は環境基本法に定められた典型七公害のひとつですが、他の公害と異なり目に見える変化は少なく、社会的認識に乏しい公害といえます。しかし、一度被害が生じると原状回復は非常に困難であり、社会的にも大きな影響をもたらします。地盤沈下の主な原因は、地下水の過剰な採取に伴う地下水位の低下により、粘土層が圧密されることによって生じるとするのが定説となっています。対策としては、工業用水法や神奈川県生活環境の保全等に関する条例で地域指定し、地下水採取について規制を行っています。

本市についてはこの指定地域外ですが、昭和52年から柏尾川周辺の工業地域を中心に水準測量調査を行っています。平成23年度の地盤沈下調査は昨年度と同地点の14地点で測量が行われました。

平成23年度の調査結果から、地盤沈下の状況について評価すると、有効水準点数14地点のうち、すべての地点で沈下が認められました。沈下地点の最高変動量は、4.61センチメートル、全地点での変動量は3センチメートル以上5センチメートル未満でした。前年度に比べ隆起量及び沈下量が大きく変動したのは「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」の影響によるものと思われる。

用語の説明

水準測量・・・土地の高さ（標高）を精密に測定するため、調査対象区域に水準点を定め測量することをいいます。これは、各種測量の高さに基準を与えるとともに、地盤沈下の実態の解明や、地震予知の基礎資料の提供に大きく貢献しています。水準点は300～500メートル間隔に金属標または石標を配置し、水準儀及び標尺を用いて日本水準原点（国内の高さの基準となる点として、東京都千代田区永田町にある。）及びこれに準ずる水準基点の高さと順次比べて高低差を求めます。

沈下量・・・例えば、平成23年の沈下量とは、平成24年1月1日の水準測量の調査結果に基づいて、同一水準点における平成24年1月1日の標高値と平成23年1月1日の標高値の差を示します。

ア 水準点位置

水準点番号	設置箇所	所在地	備考
I 5360-1	チュリス鎌倉マンション横（国家水準点）	鎌倉市手広42番地	変更なし
1	(株)神戸製鋼藤沢工場	藤沢市宮前字裏河内100番地	変更なし
2	三菱電機(株)鎌倉製作所	鎌倉市上町屋325番地	変更なし
4	県立フラワーセンター大船植物園	鎌倉市岡本1018番地	変更なし
5	電気化学工業(株)	鎌倉市台二丁目13番1号	変更なし
7	三菱電機(株)情報技術総合研究所	鎌倉市大船五丁目1番1号	変更なし
BM. 3	玉縄橋横歩道横	鎌倉市岡本字耕地1010番地1先	変更なし
BM. 4	大和橋横歩道前	鎌倉市岡本字耕地55番地1先	変更なし
BM. 11	山崎浄化センター横歩道	鎌倉市山崎字上河内589番地5先	変更なし
BM. 12	神鋼橋横歩道	鎌倉市寺分字堅畑214番地60先	変更なし
BM. 13	深沢派出所横歩道	鎌倉市笛田字上耕地163番地2先	変更なし
BM. 18	大船体育館	鎌倉市台三丁目390番1号	変更なし
BM. 303	玉縄青少年会館横歩道		亡失
BM. 306	玉縄小学校	鎌倉市玉縄一丁目860番地	変更なし
BM. 307	大船行政センター	鎌倉市大船二丁目1番25号	変更なし

イ 地盤沈下調査水準測量成果表

調査場所		項目	※2000年 改算値	平成21年 1月1日	平成22年 1月1日	平成23年 1月1日	平成24年 1月1日
I 5360-1 手広	チュリス鎌倉マン ション横	標高(m)	7.6194	7.6086	7.6069	7.6062	7.5698
		変動量(cm)		0.21	-0.17	-0.07	-3.64
1 藤沢市宮 下	(株)神戸製鋼藤沢 工場	標高(m)	8.0295	8.0191	8.0174	8.0169	7.9803
		変動量(cm)		-0.12	-0.17	-0.05	-3.66
2 上町屋	三菱電機株鎌倉製 作所	標高(m)	8.3032	8.293	8.2913	8.2903	8.2499
		変動量(cm)		-0.09	-0.17	-0.1	-4.04
4 岡本	県立フラワーセン ター大船植物園	標高(m)	7.6458	7.6388	7.6351	7.6330	7.5981
		変動量(cm)		-0.1	-0.37	-0.21	-3.49
5 台	電気化学工業(株)	標高(m)	9.4769	9.4605	9.4573	9.4546	9.4150
		変動量(cm)		-0.26	-0.32	-0.27	-3.96
7 大船	三菱電機(株)情報 技術総合研究所	標高(m)	10.5309	10.5085	10.5053	10.5039	10.4585
		変動量(cm)		-0.4	-0.32	-0.14	-4.54
BM. 3 岡本	玉縄橋横歩道	標高(m)	10.2644	10.2583	10.2547	10.2528	10.2158
		変動量(cm)		-0.01	-0.36	-0.19	-3.70
BM. 4 岡本	大和橋横歩道	標高(m)	—	10.3335	10.3305	10.3292	10.2940
		変動量(cm)		+0.01	-0.3	-0.13	-3.52
BM. 11 山崎	山崎浄化センター 横歩道	標高(m)	9.6897	9.68	9.6764	9.6726	9.6356
		変動量(cm)		-0.2	-0.36	-0.38	-3.70
BM. 12 寺分	神鋼橋横歩道	標高(m)	9.4087	9.3986	9.3965	9.3964	9.3597
		変動量(cm)		-0.09	-0.21	-0.01	-3.67
BM. 13 笛田	深沢派出所横歩道	標高(m)	7.8342	7.8237	7.8217	7.8213	7.7851
		変動量(cm)		-0.2	-0.20	-0.04	-3.62
BM. 18 台	大船体育館	標高(m)	—	9.9436	9.9415	9.9408	9.9035
		変動量(cm)		-0.24	-0.21	-0.07	-3.73
BM. 303 玉縄	玉縄青少年会館横 歩道	標高(m)	—	9.8293	9.8256	—	—
		変動量(cm)		-0.09	-0.37		
BM. 306 玉縄	玉縄小学校	標高(m)	—	8.5852	8.581	8.5792	8.5422
		変動量(cm)		-0.03	-0.42	-0.18	-3.70
BM. 307 大船	大船行政センター	標高(m)	9.275	9.2564	9.2544	9.2533	9.2072
		変動量(cm)		-0.29	-0.2	-0.11	-4.61

[※2000年改算値] 欄の数値：基本水準点成果は、全国の水準点成果の整合性と正確性を図るため、最新の水準測量データを用い、日本水準原点を固定点とした全国同時平均計算（沖縄、離島を除く）が行われ、2000年度平均成果として、改定されることになりました。

国家水準点の2000年成果への移行に伴い、関東地区地盤沈下調査測量に不動点として使用していた11点の標高値も改定となりました。平成14年度観測終了後、観測結果に基準日補正計算（基準日：平成15年1月1日）を実施し、昨年度より2000年度成果に基づく標高値により、変動量を算出しています。


本年度の測量成果値については「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」による地殻変動により、測量の基準である日本水準原点の原点数値の改正が行われました。算出した成果は、改正された原点数値に基づく成果として、世界測地系（測地成果2011）とした。

ウ 水準測量調査集計表

調査水準点数	14	測量延長 (km)	7.871
有効水準点数	14	調査面積 (km ²)	6.423
沈下水準点数	14	沈下面積 (km ²)	6.423
1cm未満	0	1cm未満	0
1cm以上 2cm未満	0	1cm以上 2cm未満	0
2cm以上 3cm未満	0	2cm以上 3cm未満	0
3cm以上 5cm未満	14	3cm以上 5cm未満	6.423
不動水準点数	0		
隆起水準点数	0	隆起面積 (km ²)	0
1cm未満	0	1cm未満	0
1cm以上 2cm未満	0	1cm以上 2cm未満	0
2cm以上 3cm未満	0	2cm以上 3cm未満	0

区分	所在地	水準点番号	変動量 (cm)
本年度の年間最大沈下点	鎌倉市山崎上河内589番地5先	BM. 307	-4.61
最近5年間の累計最大沈下点	鎌倉市山崎上河内589番地5先	7	-7.24
調査開始(昭和52年)以来の 累計最大沈下点	鎌倉市大船五丁目1番1号	7	-25.42

平成 23 年度
精密水準測量網図

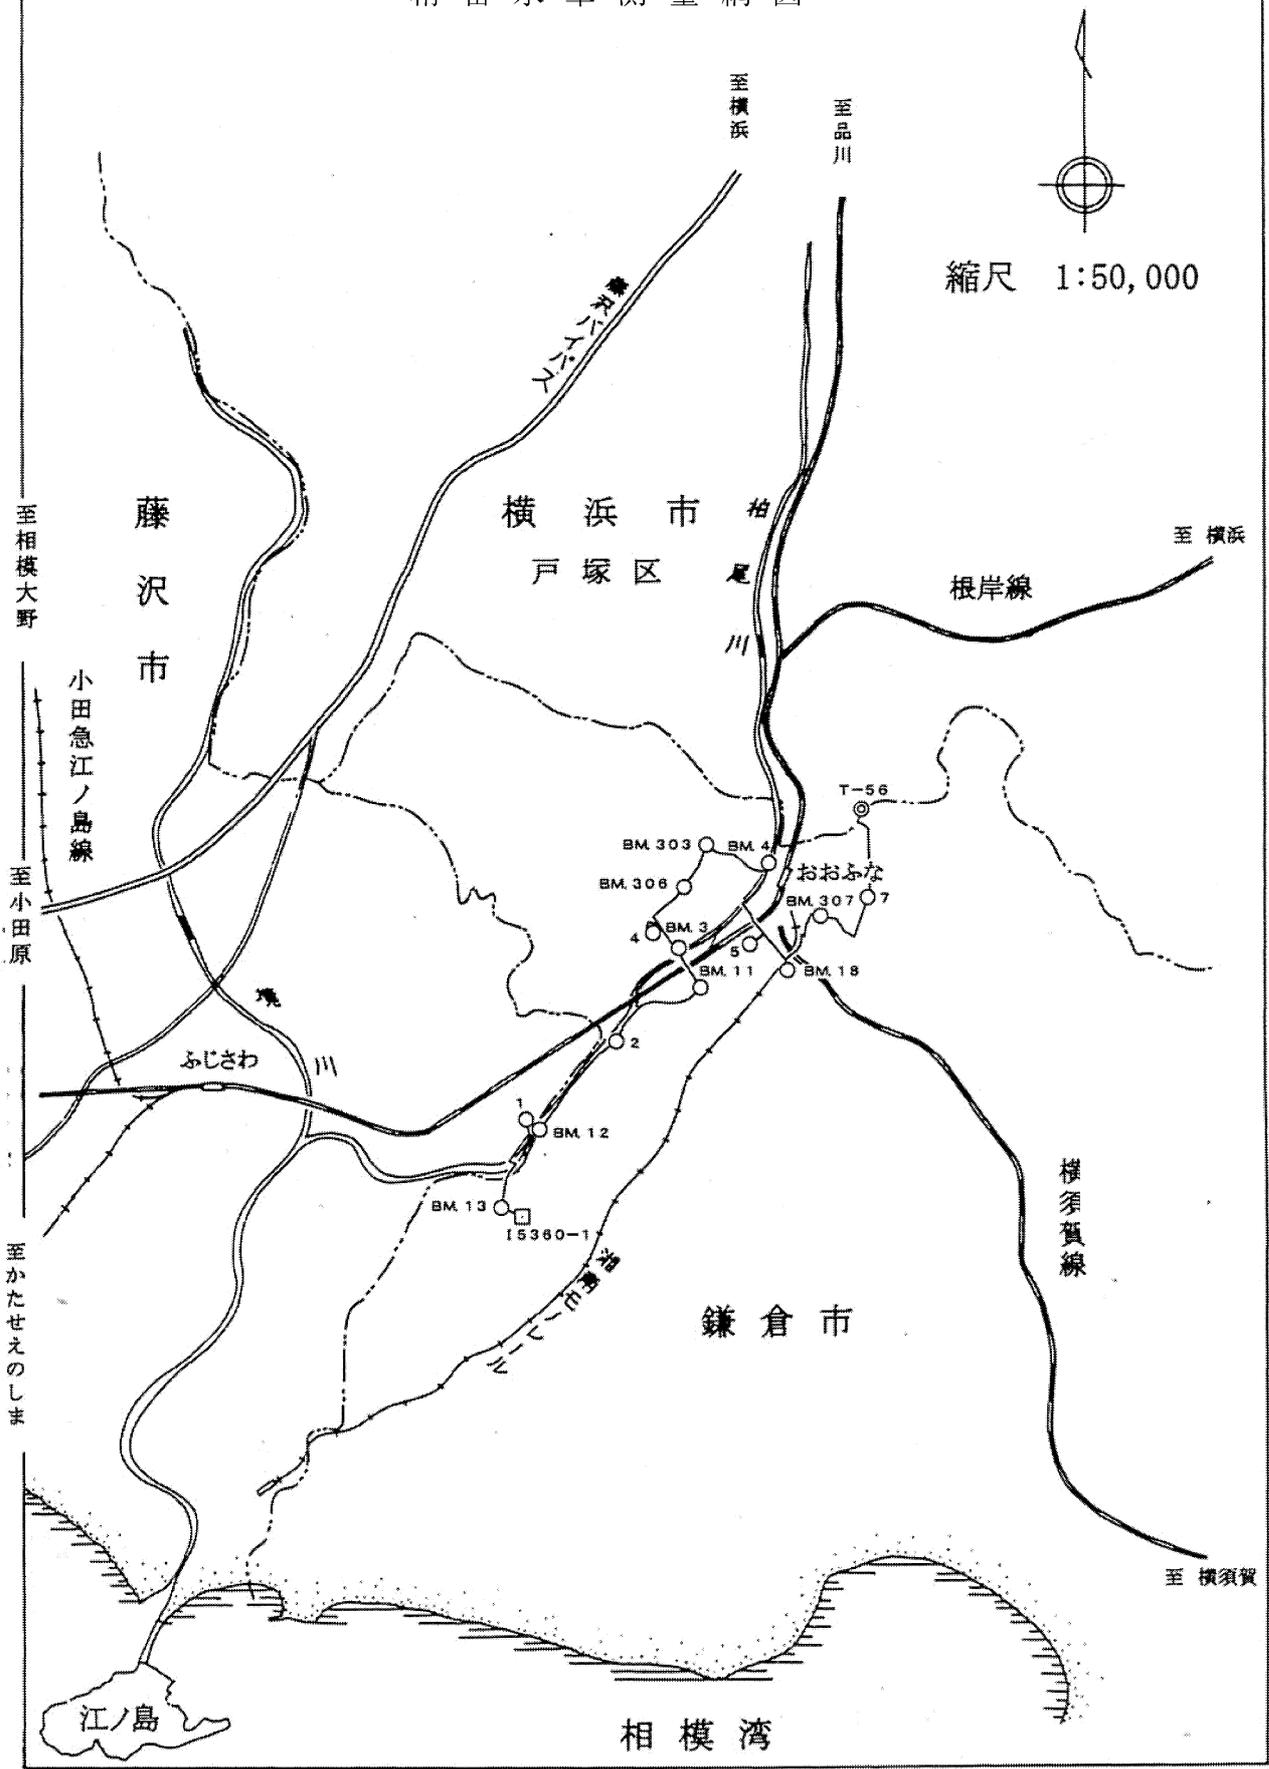

鎌倉市環境調査データ集（平成23年度）

編集・発行

平成25年2月

鎌倉市環境部環境保全課

〒248-8686 鎌倉市御成町18番10号

電話（代表） 0467-23-3000

ダイヤルイン 0467-61-3420

FAX 0467-23-8700



古紙配合率70%再生紙を使用しています

表紙のみ古紙配合率100%再生紙を使用しています